

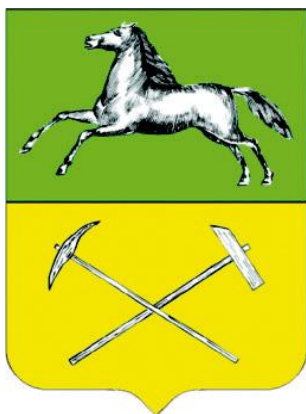


Схема теплоснабжения г. Прокопьевск

Актуализация на 2022 г.

Обосновывающие материалы

**Глава 4. Существующие и перспективные балансы
тепловой мощности источников тепловой энергии и
тепловой нагрузки потребителей**

Список исполнителей

Руководитель работ:

Управляющий ООО "ТеплоЭнергоСервис"

Ю.Ю. Заживихин

Исполнители:

Технический директор ООО "ТеплоЭнергоСервис"

И.В. Горбатко

Главный инженер ООО "ТеплоЭнергоСервис"

П.Ю. Давыдов

Содержание

1. Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон теплоснабжения.....	4
2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей.....	44
3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	61
3.1. Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности источников теплоснабжения.....	61
3.2. Выводы о резервах (дефицитах) пропускной способности магистральных сетей.....	97

1. Балансы существующей тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон теплоснабжения.

Перспективные балансы существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки составлены на основании следующих данных:

- данные по существующим установленным и располагаемым мощностям источников тепловой энергии, затратам мощности на собственные нужды и потерям мощности в тепловых сетях на 2020-2021 гг.;

- данные по существующим расчетным (договорным) тепловым нагрузкам в зонах действия источников тепловой энергии на 2020-2021 гг.;

- данные по перспективным тепловым нагрузкам в существующих зонах действия источников тепловой энергии и в зонах, граничащих с существующими зонами действия источников тепловой энергии за рассматриваемый период.

По результатам составления балансов существующей располагаемой мощности и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии определены:

- резервы и дефициты существующей располагаемой тепловой мощности в существующих зонах действия источников тепловой энергии на конец каждого прогнозируемого периода;

- зоны развития территории города с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной тепловой мощностью.

Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 1.

Таблица 1. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки без учета реализации мероприятий.

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ЕТО №001 - ООО "ТЭР"													
Котельная №5, 66 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500	103,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
Ограничения	Гкал/ч	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
Собственные нужды источника	Гкал/ч	2,211	2,211	2,211	2,249	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	85,089	85,089	85,089	85,051	85,034	85,034	85,034	85,034	85,034	85,034	85,034	85,034
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	23,492	23,492	23,492	23,894	24,076	24,076	24,076	24,076	24,076	24,076	24,076	24,076
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	21,172	21,172	21,172	21,534	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	2,321	2,321	2,321	2,361	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	68,872	68,872	68,872	70,048	70,582	70,582	70,582	70,582	70,582	70,582	70,582	70,582
Отопление	Гкал/ч	63,620	63,620	63,620	64,595	65,081	65,081	65,081	65,081	65,081	65,081	65,081	65,081
Вентиляция	Гкал/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	5,130	5,130	5,130	5,331	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-7,275	-7,275	-7,275	-8,891	-9,623	-9,623	-9,623	-9,623	-9,623	-9,623	-9,623	-9,623
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	-8,5	-8,5	-8,5	-10,5	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-19,963	-19,963	-19,963	-21,472	-22,151	-22,151	-22,151	-22,151	-22,151	-22,151	-22,151	-22,151
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	65,389	65,389	65,389	65,351	65,334	65,334	65,334	65,334	65,334	65,334	65,334	65,334
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	85,353	85,353	85,353	86,823	87,485	87,485	87,485	87,485	87,485	87,485	87,485	87,485
Котельная №6 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	274,100	274,100	274,100	274,100	274,100	274,100	274,100	274,100	274,100	274,100	274,100	274,100
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	100,00	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Ограничения	Гкал/ч	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
Собственные нужды источника	Гкал/ч	5,596	5,596	5,599	5,603	5,640	5,853	5,956	6,039	6,158	6,264	6,373	6,572
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	268,504	268,504	268,501	268,497	268,460	268,247	268,144	268,061	267,942	267,836	267,727	267,528
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	51,720	51,720	51,741	51,782	52,125	54,096	55,041	55,815	56,910	57,893	58,899	60,737
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	42,597	42,597	42,614	42,648	42,930	44,553	45,332	45,969	46,871	47,680	48,509	50,023
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	9,123	9,123	9,127	9,134	9,195	9,542	9,709	9,846	10,039	10,212	10,390	10,714
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	165,082	165,082	165,148	165,279	166,375	172,664	175,683	178,152	181,648	184,783	187,996	193,862
Отопление	Гкал/ч	148,040	148,040	148,106	148,163	148,877	152,647	155,013	157,101	160,060	162,552	165,280	168,713
Вентиляция	Гкал/ч	4,75	4,750	4,750	4,803	4,803	6,622	6,814	6,814	6,814	6,926	6,926	8,771
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	12,292	12,292	12,292	12,313	12,695	13,396	13,856	14,237	14,774	15,305	15,790	16,378

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	51,702	51,702	51,612	51,436	49,959	41,487	37,420	34,094	29,384	25,160	20,831	12,929
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	19,3	19,3	19,2	19,2	18,6	15,5	14,0	12,7	11,0	9,4	7,8	4,8
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-31,492	-31,492	-31,573	-31,738	-33,136	-40,994	-44,779	-47,875	-52,259	-56,197	-60,226	-67,548
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	168,504	168,504	168,501	168,497	168,460	168,247	168,144	168,061	167,942	167,836	167,727	167,528
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	199,995	199,995	200,075	200,235	201,596	209,240	212,923	215,936	220,202	224,033	227,953	235,076
Котельная №48 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	5,8	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
Ограничения	Гкал/ч	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,401	0,401	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403	0,403
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	20,399	20,399	20,397	20,397	20,397	20,397	20,397	20,397	20,397	20,397	20,397	20,397
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	3,566	3,566	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	3,394	3,394	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404	3,404
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,172	0,172	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	12,700	12,700	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739	12,739
Отопление	Гкал/ч	11,930	11,930	11,969	11,969	11,969	11,969	11,969	11,969	11,969	11,969	11,969	11,969
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	4,133	4,133	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082	4,082
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	20,3	20,3	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,355	-0,355	-0,402	-0,402	-0,402	-0,402	-0,402	-0,402	-0,402	-0,402	-0,402	-0,402
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	14,599	14,599	14,597	14,597	14,597	14,597	14,597	14,597	14,597	14,597	14,597	14,597
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	14,954	14,954	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999	14,999
Котельная №49 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
Ограничения	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,267	0,267	0,267	0,280	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	16,933	16,933	16,933	16,920	16,899	16,899	16,899	16,899	16,899	16,899	16,899	16,899
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,705	2,705	2,705	2,842	3,051	3,051	3,051	3,051	3,051	3,051	3,051	3,051
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,542	2,542	2,542	2,671	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867	2,867
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,162	0,162	0,162	0,171	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	8,410	8,410	8,410	8,836	9,486	9,486	9,486	9,486	9,486	9,486	9,486	9,486
Отопление	Гкал/ч	7,880	7,880	7,880	8,268	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798	8,798
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,530	0,530	0,530	0,568	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	5,819	5,819	5,819	5,243	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363	4,363
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	34,4	34,4	34,4	31,0	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,586	3,586	3,586	3,052	2,231	2,231	2,231	2,231	2,231	2,231	2,231	2,231
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	13,833	13,833	13,833	13,820	13,799	13,799	13,799	13,799	13,799	13,799	13,799	13,799
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	10,248	10,248	10,248	10,768	11,568	11,568	11,568	11,568	11,568	11,568	11,568	11,568
Котельная №51 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	7,581	7,581	7,581	7,581	7,581	7,581	7,581	7,581	7,581	7,581	7,581	7,581
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570
Отопление	Гкал/ч	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665	-0,665
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8	-8,8
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596	-0,596
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,881	6,881	6,881	6,881	6,881	6,881	6,881	6,881	6,881	6,881	6,881	6,881

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,478	7,478	7,478	7,478	7,478	7,478	7,478	7,478	7,478	7,478	7,478	7,478
Котельная №52 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394
Отопление	Гкал/ч	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880
Вентиляция	Гкал/ч	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575
Котельная №59 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Ограничения	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,459	5,459	5,459	5,459	5,459	5,459	5,459	5,459	5,459	5,459	5,459	5,459
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
Отопление	Гкал/ч	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206	-2,206
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4	-40,4
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566	-3,566
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,459	3,459	3,459	3,459	3,459	3,459	3,459	3,459	3,459	3,459	3,459	3,459
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026
Котельная №62 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Отопление	Гкал/ч	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,486
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459
Котельная №71 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
Отопление	Гкал/ч	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416
Котельная №76 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Ограничения	Гкал/ч	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563
Отопление	Гкал/ч	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при ава-	Гкал/ч	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
рийном выводе самого мощного котла													
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814
Котельная №79 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045
Отопление	Гкал/ч	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966
Котельная №104 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
Ограничения	Гкал/ч	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,278	0,278	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	16,322	16,322	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,255	2,255	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,150	2,150	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,105	0,105	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	13,930	13,930	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962
Отопление	Гкал/ч	13,140	13,140	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,137	0,137	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-4,218	-4,218	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	10,522	10,522	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	14,740	14,740	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774
Котельная №105 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
Отопление	Гкал/ч	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055	-0,055
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277
Котельная №114 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
Располагаемая тепловая мощность самого мощного	Гкал/ч	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
котла													
Ограничения	Гкал/ч	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164
Отопление	Гкал/ч	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510
Котельная №20 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170
Отопление	Гкал/ч	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом	Гкал/ч	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла													
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466
Котельная №22 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070
Отопление	Гкал/ч	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503
Котельная №23 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,578	1,578	1,578	1,578	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,447	1,447	1,447	1,447	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	6,640	6,640	6,640	6,640	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Отопление	Гкал/ч	6,220	6,220	6,220	6,220	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,420	0,420	0,420	0,420	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,081	1,081	1,081	1,081	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	11,6	11,6	11,6	11,6	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,385	-0,385	-0,385	-0,385	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,534	7,534	7,534	7,534	7,564	7,564	7,564	7,564	7,564	7,564	7,564	7,564
Котельная №25 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	14,849	14,849	14,849	14,849	14,849	14,849	14,849	14,849	14,849	14,849	14,849	14,849
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320
Отопление	Гкал/ч	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432	1,432
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069	-0,069
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149	12,149
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217
Котельная №28 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
Отопление	Гкал/ч	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652
Котельная №29 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170
Отопление	Гкал/ч	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427
Котельная №31 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,408	0,408	0,408	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	21,592	21,592	21,592	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575	21,575
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,607	2,607	2,607	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,501	2,501	2,501	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,106	0,106	0,106	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	12,790	12,790	12,790	13,336	13,336	13,336	13,336	13,336	13,336	13,336	13,336	13,336
Отопление	Гкал/ч	11,770	11,770	11,770	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960	11,960
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	1,020	1,020	1,020	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	6,195	6,195	6,195	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	28,7	28,7	28,7	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,390	4,390	4,390	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768	3,768
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	18,492	18,492	18,492	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475	18,475
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	14,102	14,102	14,102	14,706	14,706	14,706	14,706	14,706	14,706	14,706	14,706	14,706
Котельная №32 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,123	0,123	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	3,777	3,777	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,120	1,120	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,069	1,069	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,050	0,050	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	4,550	4,550	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679
Отопление	Гкал/ч	4,360	4,360	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,190	0,190	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-1,893	-1,893	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	-50,1	-50,1	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5	-54,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-2,063	-2,063	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,127	3,127	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,190	5,190	5,345	5,345	5,345	5,345	5,345	5,345	5,345	5,345	5,345	5,345
Котельная №38 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412	5,412
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679	0,679
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
Отопление	Гкал/ч	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861	1,861
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362	1,362
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612	4,612
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251	3,251
Котельная №39 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,411	0,411	0,411	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	21,289	21,289	21,289	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283	21,283
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,718	2,718	2,719	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,490	2,490	2,490	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,228	0,228	0,228	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	14,120	14,120	14,123	14,316	14,316	14,316	14,316	14,316	14,316	14,316	14,316	14,316
Отопление	Гкал/ч	13,310	13,310	13,313	13,489	13,489	13,489	13,489	13,489	13,489	13,489	13,489	13,489
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,810	0,810	0,810	0,827	0,827	0,827	0,827	0,827	0,827	0,827	0,827	0,827
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	4,451	4,451	4,447	4,211	4,211	4,211	4,211	4,211	4,211	4,211	4,211	4,211
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	20,9	20,9	20,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,815	2,815	2,811	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595	2,595
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	18,189	18,189	18,189	18,183	18,183	18,183	18,183	18,183	18,183	18,183	18,183	18,183
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	15,374	15,374	15,378	15,588	15,588	15,588	15,588	15,588	15,588	15,588	15,588	15,588
Котельная №42 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820
Отопление	Гкал/ч	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273
Котельная №43 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567
Отопление	Гкал/ч	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1	-11,1
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405
Котельная №44 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452	4,452
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729	1,729

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110	3,110
Отопление	Гкал/ч	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940	2,940
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,802	3,802	3,802	3,802	3,802	3,802	3,802	3,802	3,802	3,802	3,802	3,802
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552	4,552
Котельная №45 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,65	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374	6,374
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726	0,726
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694	0,694
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
Отопление	Гкал/ч	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338	2,338
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7	36,7
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724	5,724
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702	3,702
Котельная №46 ООО "ТЭР"													

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802	4,802
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645	0,645
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
Отопление	Гкал/ч	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547	1,547
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102	4,102
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979
Котельная №94 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
Отопление	Гкал/ч	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощно-	%	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
сти "нетто" (по договорной нагрузке)													
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
Котельная №96 ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Отопление	Гкал/ч	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535	0,535
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609
Итого по ООО "ТЭР"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	682,070	682,070	682,070	682,070	682,070	682,070	682,070	682,070	682,070	682,070	682,070	682,070
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	642,170	642,170	642,170	642,170	642,170	642,170	642,170	642,170	642,170	642,170	642,170	642,170
Ограничения	Гкал/ч	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900
Собственные нужды источника	Гкал/ч	13,395	13,395	13,403	13,482	13,557	13,771	13,873	13,957	14,075	14,181	14,290	14,489
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	628,775	628,775	628,767	628,688	628,613	628,399	628,297	628,213	628,095	627,989	627,880	627,681
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	114,352	114,352	114,421	115,149	115,890	117,860	118,806	119,579	120,674	121,657	122,663	124,501
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	100,671	100,671	100,734	101,399	102,048	103,670	104,449	105,086	105,988	106,798	107,627	109,140
Тепловые потери в сетях с затратами теплоноси-	Гкал/ч	13,683	13,683	13,689	13,751	13,843	14,190	14,357	14,494	14,687	14,860	15,038	15,362

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
теля													
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	420,677	420,677	420,946	423,418	425,723	432,012	435,031	437,499	440,995	444,131	447,344	453,210
Отопление	Гкал/ч	387,839	387,839	388,033	389,819	391,557	395,326	397,692	399,781	402,739	405,232	407,960	411,393
Вентиляция	Гкал/ч	5,096	5,096	5,096	5,439	5,439	7,258	7,450	7,450	7,450	7,562	7,562	9,407
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	27,742	27,742	27,818	28,161	28,727	29,428	29,888	30,269	30,806	31,337	31,823	32,410
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	93,745	93,745	93,399	90,120	87,000	78,528	74,461	71,135	66,425	62,201	57,872	49,970
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	14,9	14,9	14,9	14,3	13,8	12,5	11,9	11,3	10,6	9,9	9,2	8,0
ЕТО №002 - МУП "ГТХ"													
Котельная №1 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,65	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Отопление	Гкал/ч	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743
Котельная №3 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
Отопление	Гкал/ч	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339	2,339
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1	90,1
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948	1,948
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237
Котельная №9 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571	2,571
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681
Отопление	Гкал/ч	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701	0,701
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки	Гкал/ч	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла													
Котельная №14 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127
Отопление	Гкал/ч	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216
Котельная №15 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,65	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
Отопление	Гкал/ч	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145
Котельная №17 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111
Отопление	Гкал/ч	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157
Котельная №18 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
Отопление	Гкал/ч	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
Котельная №20 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
Отопление	Гкал/ч	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Котельная №24 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918	1,918
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895
Отопление	Гкал/ч	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869
Котельная №26 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
Отопление	Гкал/ч	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
Котельная №30а МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,050	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039	0,00039
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Отопление	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Котельная №34 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217
Отопление	Гкал/ч	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271
Котельная №35 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468
Отопление	Гкал/ч	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при ава-	Гкал/ч	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
рийном выводе самого мощного котла													
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508
Котельная №47 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	3,473	3,473	3,473	3,473	3,473	3,473	3,473	3,473	3,473	3,473	3,473	3,473
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
Отопление	Гкал/ч	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172	2,172
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599	1,599
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184
Котельная №50 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,032	0,032	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,038	2,038	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,139	0,139	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,134	0,134	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,590	1,590	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965
Отопление	Гкал/ч	1,529	1,529	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,062	0,062	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,308	0,308	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	15,1	15,1	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,214	-0,214	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,348	1,348	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,562	1,562	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934
Котельная №53 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,019	0,019	0,019	0,019	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,281	4,281	4,281	4,281	4,279	4,279	4,279	4,279	4,279	4,279	4,279	4,279
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,128	0,128	0,128	0,128	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,121	0,121	0,121	0,121	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,271	2,271	2,271	2,271	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556
Отопление	Гкал/ч	2,158	2,158	2,158	2,158	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,113	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,883	1,883	1,883	1,883	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	44,0	44,0	44,0	44,0	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,029	-0,029	-0,029	-0,029	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,131	2,131	2,131	2,131	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,161	2,161	2,161	2,161	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435
Котельная №55 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
Располагаемая тепловая мощность самого мощного	Гкал/ч	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
котла													
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441
Отопление	Гкал/ч	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
Котельная №56 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794	1,794
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
Отопление	Гкал/ч	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271	0,271
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом	Гкал/ч	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894	0,894

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла													
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623
Котельная №61 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505
Отопление	Гкал/ч	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503
Котельная №63 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Отопление	Гкал/ч	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
Котельная №64 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355
Отопление	Гкал/ч	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357
Котельная №65 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
Отопление	Гкал/ч	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
Котельная №65а МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
Отопление	Гкал/ч	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
Котельная №66 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
Отопление	Гкал/ч	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Котельная №67 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497	5,497
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268
Отопление	Гкал/ч	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561	2,561
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195	1,195
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897	3,897
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702
Котельная №72 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609
Отопление	Гкал/ч	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6	57,6
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642
Котельная №89 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
Отопление	Гкал/ч	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503
Котельная №93 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521
Отопление	Гкал/ч	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
Котельная №109 МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
Отопление	Гкал/ч	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
Итого по МУП "ГТХ"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493	55,493
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,781	0,781	0,789	0,789	0,791	0,791	0,791	0,791	0,791	0,791	0,791	0,791
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	54,712	54,712	54,704	54,704	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702	54,702
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	3,875	3,875	3,908	3,908	3,924	3,924	3,924	3,924	3,924	3,924	3,924	3,924
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	3,713	3,713	3,745	3,745	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,162	0,162	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	24,561	24,561	24,935	24,935	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221	25,221
Отопление	Гкал/ч	23,840	23,840	24,005	24,005	24,252	24,252	24,252	24,252	24,252	24,252	24,252	24,252
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,721	0,721	0,775	0,775	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	26,276	26,276	25,861	25,861	25,557	25,557	25,557	25,557	25,557	25,557	25,557	25,557
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	48,0	48,0	47,3	47,3	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7
Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	5,66	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332
Отопление	Гкал/ч	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393
Хозяйственные нужды	Гкал/ч	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Отношение резерва / дефицита (+/-) тепловой мощности "нетто" (по договорной нагрузке)	%	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9	50,9
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969
Всего по городскому округу													
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	760,103	760,103	760,103	760,103	760,103	760,103	760,103	760,103	760,103	760,103	760,103	760,103
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	720,203	720,203	720,203	720,203	720,203	720,203	720,203	720,203	720,203	720,203	720,203	720,203
Ограничения	Гкал/ч	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900
Собственные нужды источника	Гкал/ч	14,349	14,349	14,365	14,443	14,521	14,734	14,837	14,920	15,039	15,145	15,254	15,453
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	705,854	705,854	705,838	705,760	705,682	705,469	705,366	705,283	705,164	705,058	704,949	704,750
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	119,870	119,870	119,972	120,700	121,456	123,427	124,372	125,146	126,241	127,224	128,230	130,068
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	105,845	105,845	105,940	106,605	107,269	108,892	109,671	110,308	111,210	112,019	112,848	114,361
Тепловые потери в сетях с затратами теплоноси-	Гкал/ч	14,026	14,026	14,033	14,096	14,188	14,536	14,703	14,839	15,032	15,206	15,383	15,707

Параметры	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
теля													
Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	454,570	454,570	455,213	457,686	460,276	466,565	469,583	472,052	475,548	478,684	481,897	487,763
Тепловая нагрузка на отопление	Гкал/ч	420,821	420,821	421,180	422,966	424,951	428,720	431,086	433,174	436,133	438,625	441,353	444,787
Тепловая нагрузка на вентиляцию	Гкал/ч	5,096	5,096	5,251	5,594	5,594	7,413	7,605	7,605	7,605	7,717	7,717	9,562
Тепловая нагрузка на гвс	Гкал/ч	28,653	28,653	28,783	29,126	29,731	30,432	30,892	31,273	31,810	32,341	32,826	33,414
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	132,506	132,506	131,745	128,466	125,042	116,570	112,503	109,177	104,467	100,243	95,914	88,012

Примечание:

- в расчет прироста тепловой нагрузки не вошли объекты перспективного строительства в Рудничном районе (микрорайон 13), которые будут подключены к системам теплоснабжения в 2032 и 2033 гг.:

- 9-ти эт. 108 кв. ж/д, 2 шт. (2 очередь);
- 9-ти эт. 45 кв. ж/д, 2 шт. (2 очередь);
- детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь);
- спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь);

- в связи с закрытием котельной №59 ООО «ТЭР» в 2021 г., подключение перспективной нагрузки объекта Нежилое помещение по ул. Советов, 8а (ТУ) в 2022 г. планируется к котельной №48 ООО «ТЭР».

2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергии существующих и перспективных потребителей.

В данном разделе представлены результаты гидравлических расчетов тепловых сетей от источников тепловой энергии в соответствии с актуализированным вариантом развития систем теплоснабжения городского округа. Расчет тепловых сетей с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, выполнен на основании электронной модели ГИС Zulu г. Прокопьевск.

Расчет выполнен для всех источников тепловой энергии; результаты расчетов приводятся для наиболее крупных источников тепловой энергии и источников к которым планируется подключение перспективных абонентов, а именно:

- котельных №5, 66 ООО «ТЭР»;
- котельной №6 ООО «ТЭР»;
- котельной №23 «ТЭР»;
- котельной №31 «ТЭР» (с учетом закрытия котельной №32 ООО «ТЭР»);
- котельной №32 «ТЭР»;
- котельной №39 ООО «ТЭР» (с учетом закрытия котельной №38 ООО «ТЭР»);
- котельной №49 «ТЭР» (с учетом закрытия котельной №51 ООО «ТЭР»);
- котельной №59 «ТЭР»;
- котельной №104 «ТЭР»;
- котельной №50 МУП "ГТХ";
- котельной №53 МУП "ГТХ".

В связи с закрытием котельной №59 ООО «ТЭР» в 2021 г., подключение перспективной нагрузки в 2022 г. планируется к котельной №48 ООО «ТЭР».

Результаты расчетов приведены на конец рассматриваемого в схеме теплоснабжения периода (2031 год), в соответствии с документом «Схема теплоснабжения г. Прокопьевск до 2031 г. Актуализация на 2022 г. Обосновывающие материалы. Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения» с учетом предлагаемых мероприятий по источникам тепловой энергии и мероприятий по тепловым сетям и объектам на них.



Рис. 1. Путь для построения пьезометрического графика от котельной №6 до ЦТП №2 кв. №13

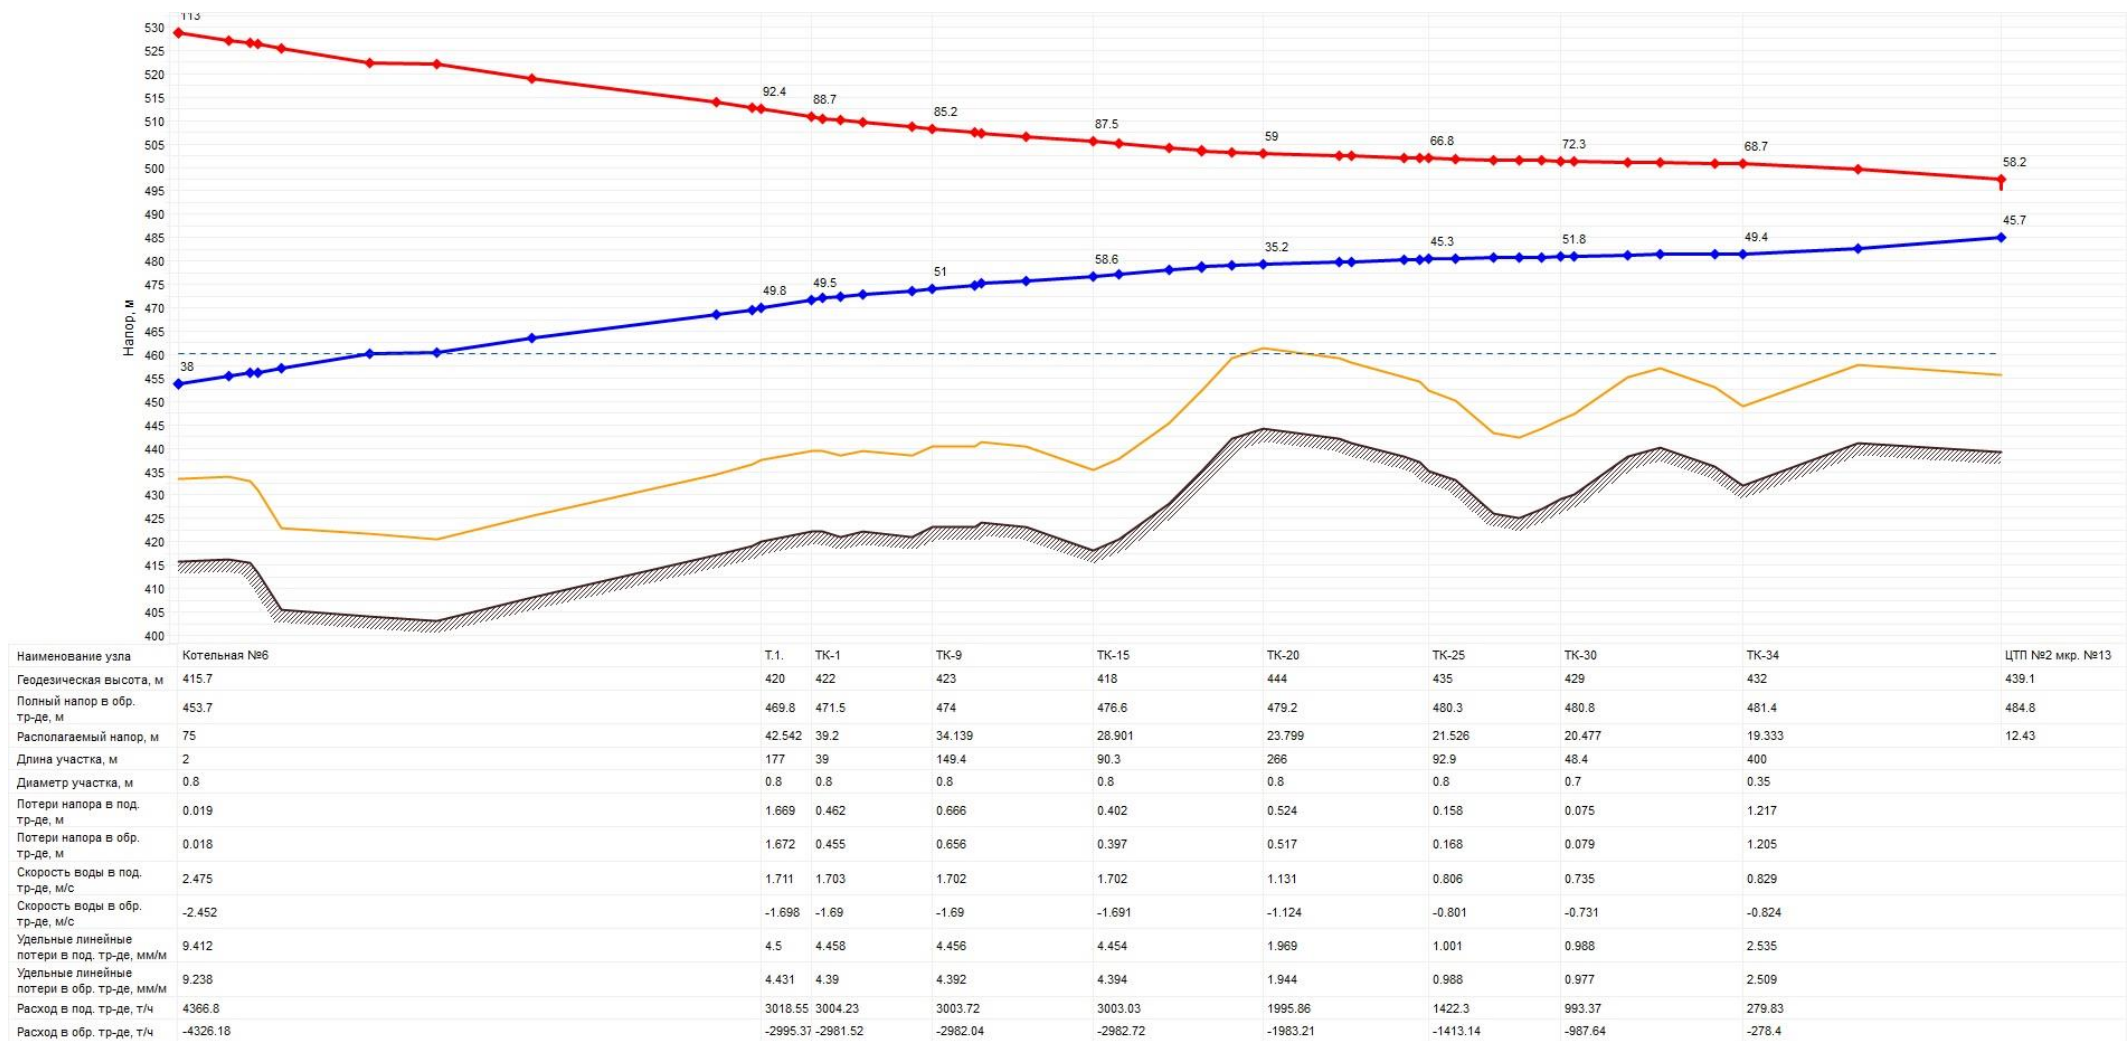


Рис. 2. Пьезометрический график от котельной №6 до ЦТП №2 кв. №13



Рис. 3. Путь для построения пьезометрического графика от котельных №5, 66 до ТК-74/2

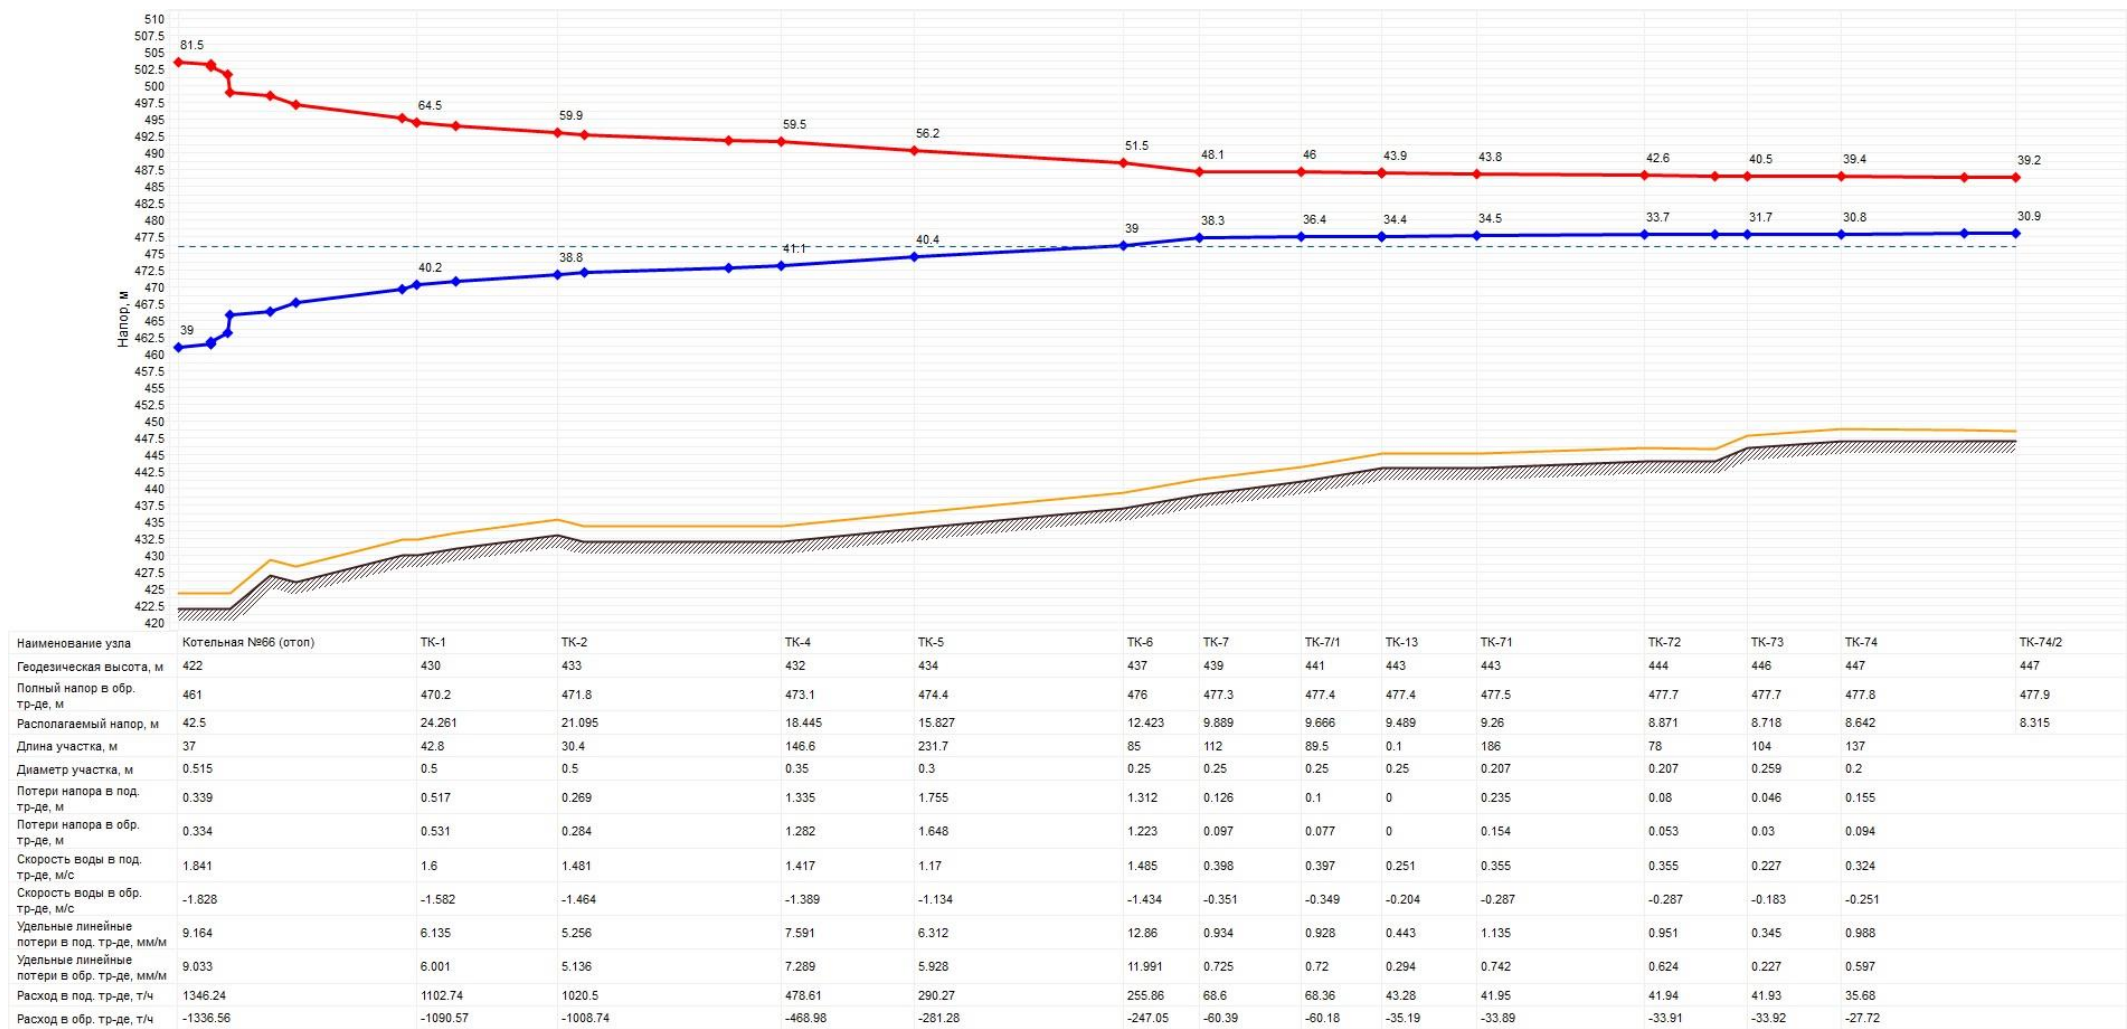


Рис. 4. Пьезометрический график участка от котельных №5, 66 до ТК-74/2



Рис. 5. Путь для построения пьезометрического графика от котельной №49 до сетей котельной №51

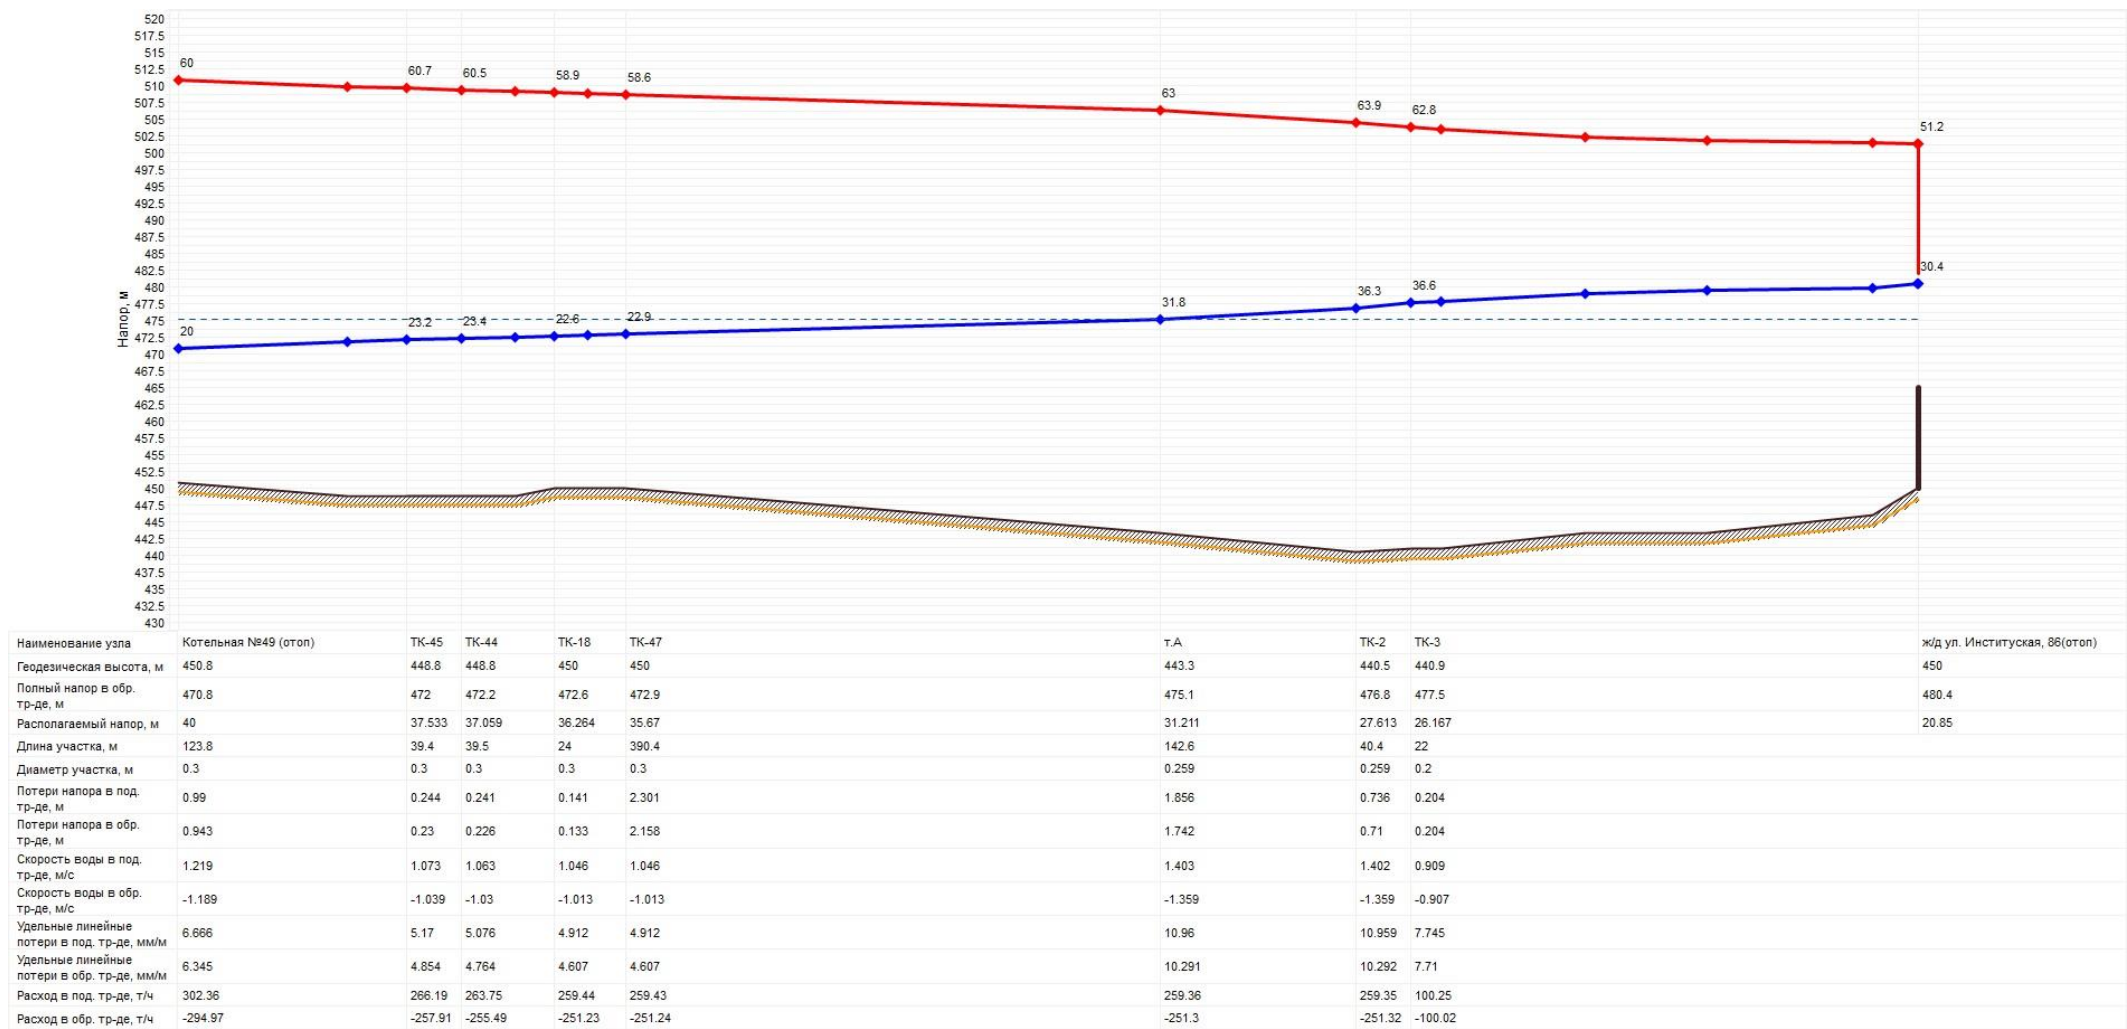


Рис. 6. Пьезометрический график участка от котельной №49 до сетей котельной №51

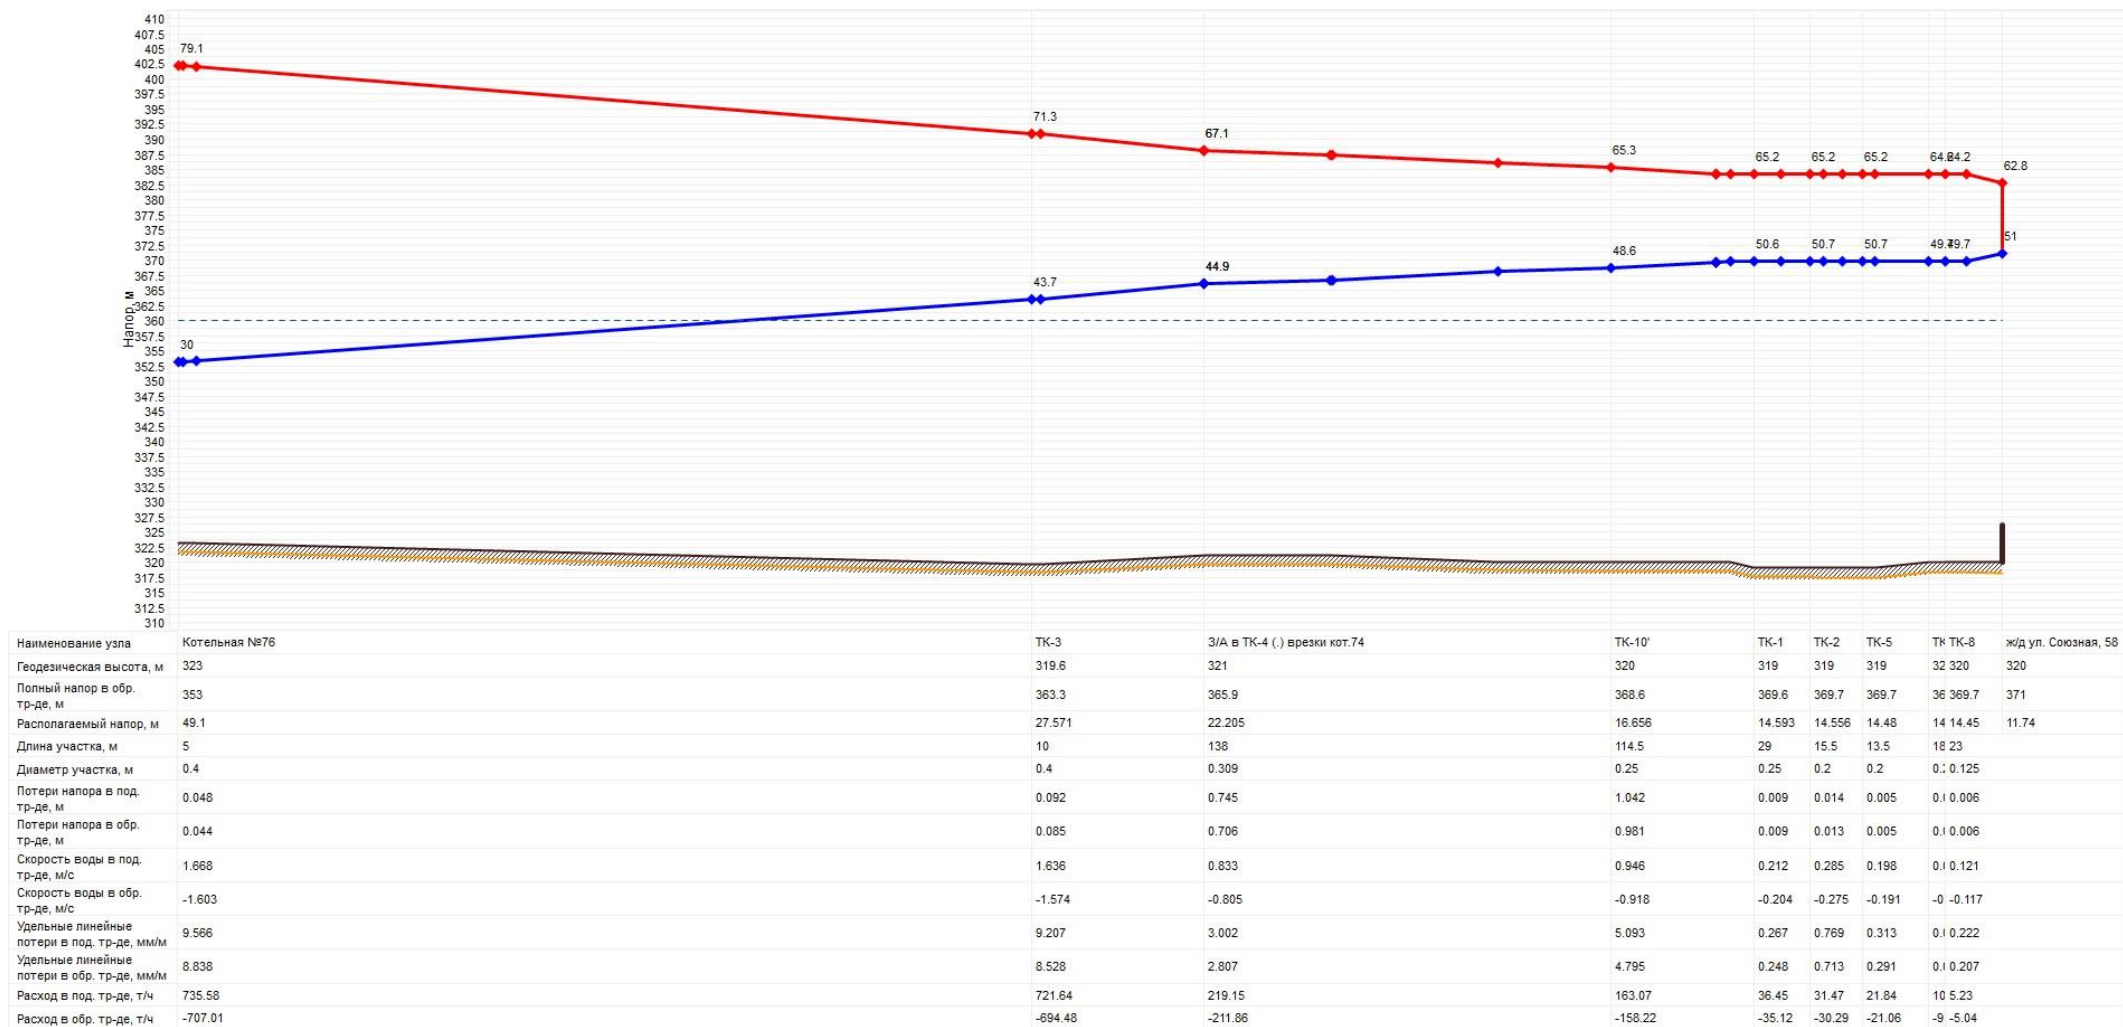


Рис. 8. Пьезометрический график участка от котельной №76 до сетей котельной №74

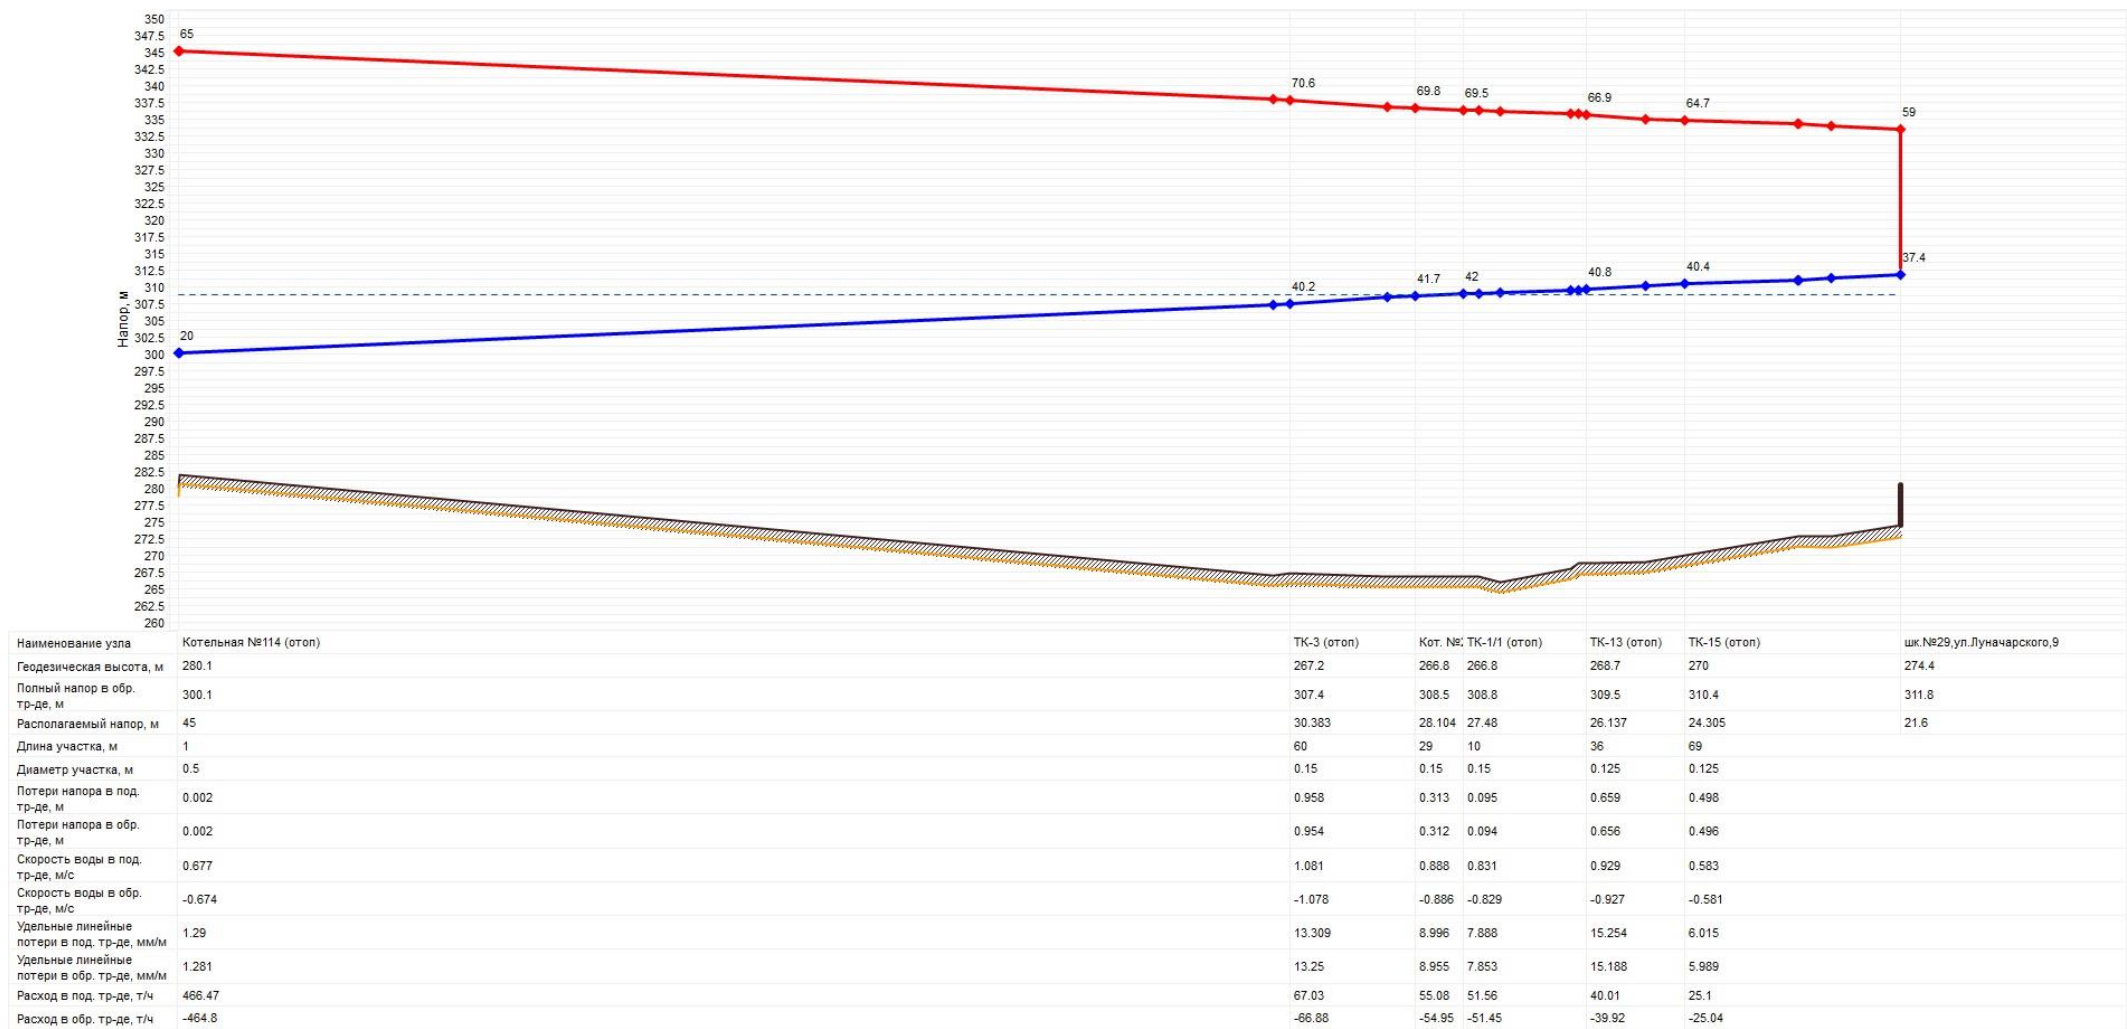


Рис. 10. Пьезометрический график участка от котельной №114 до школы №29



Рис. 11. Путь для построения пьезометрического графика от котельной №31 до сетей котельной №32

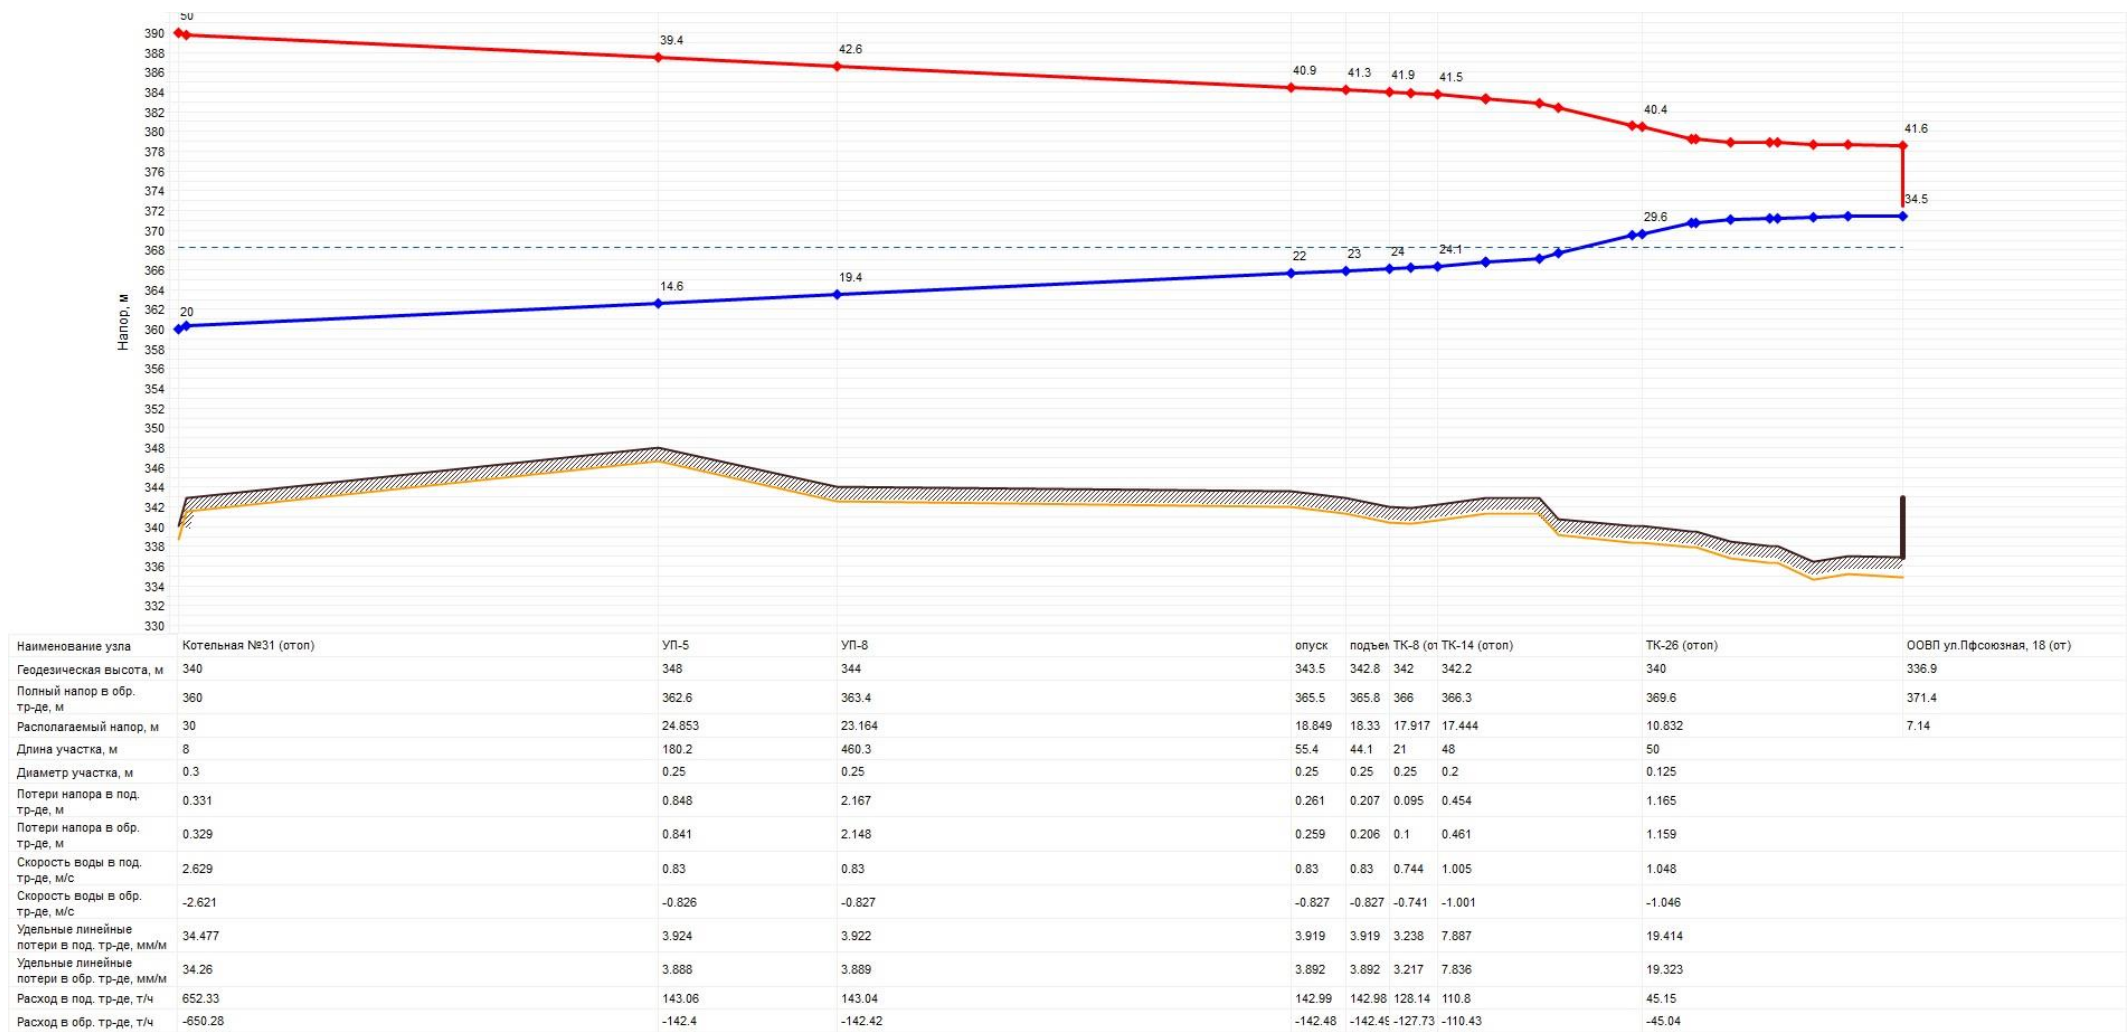


Рис. 12. Пьезометрический график участка от котельной №32 до сетей котельной №32

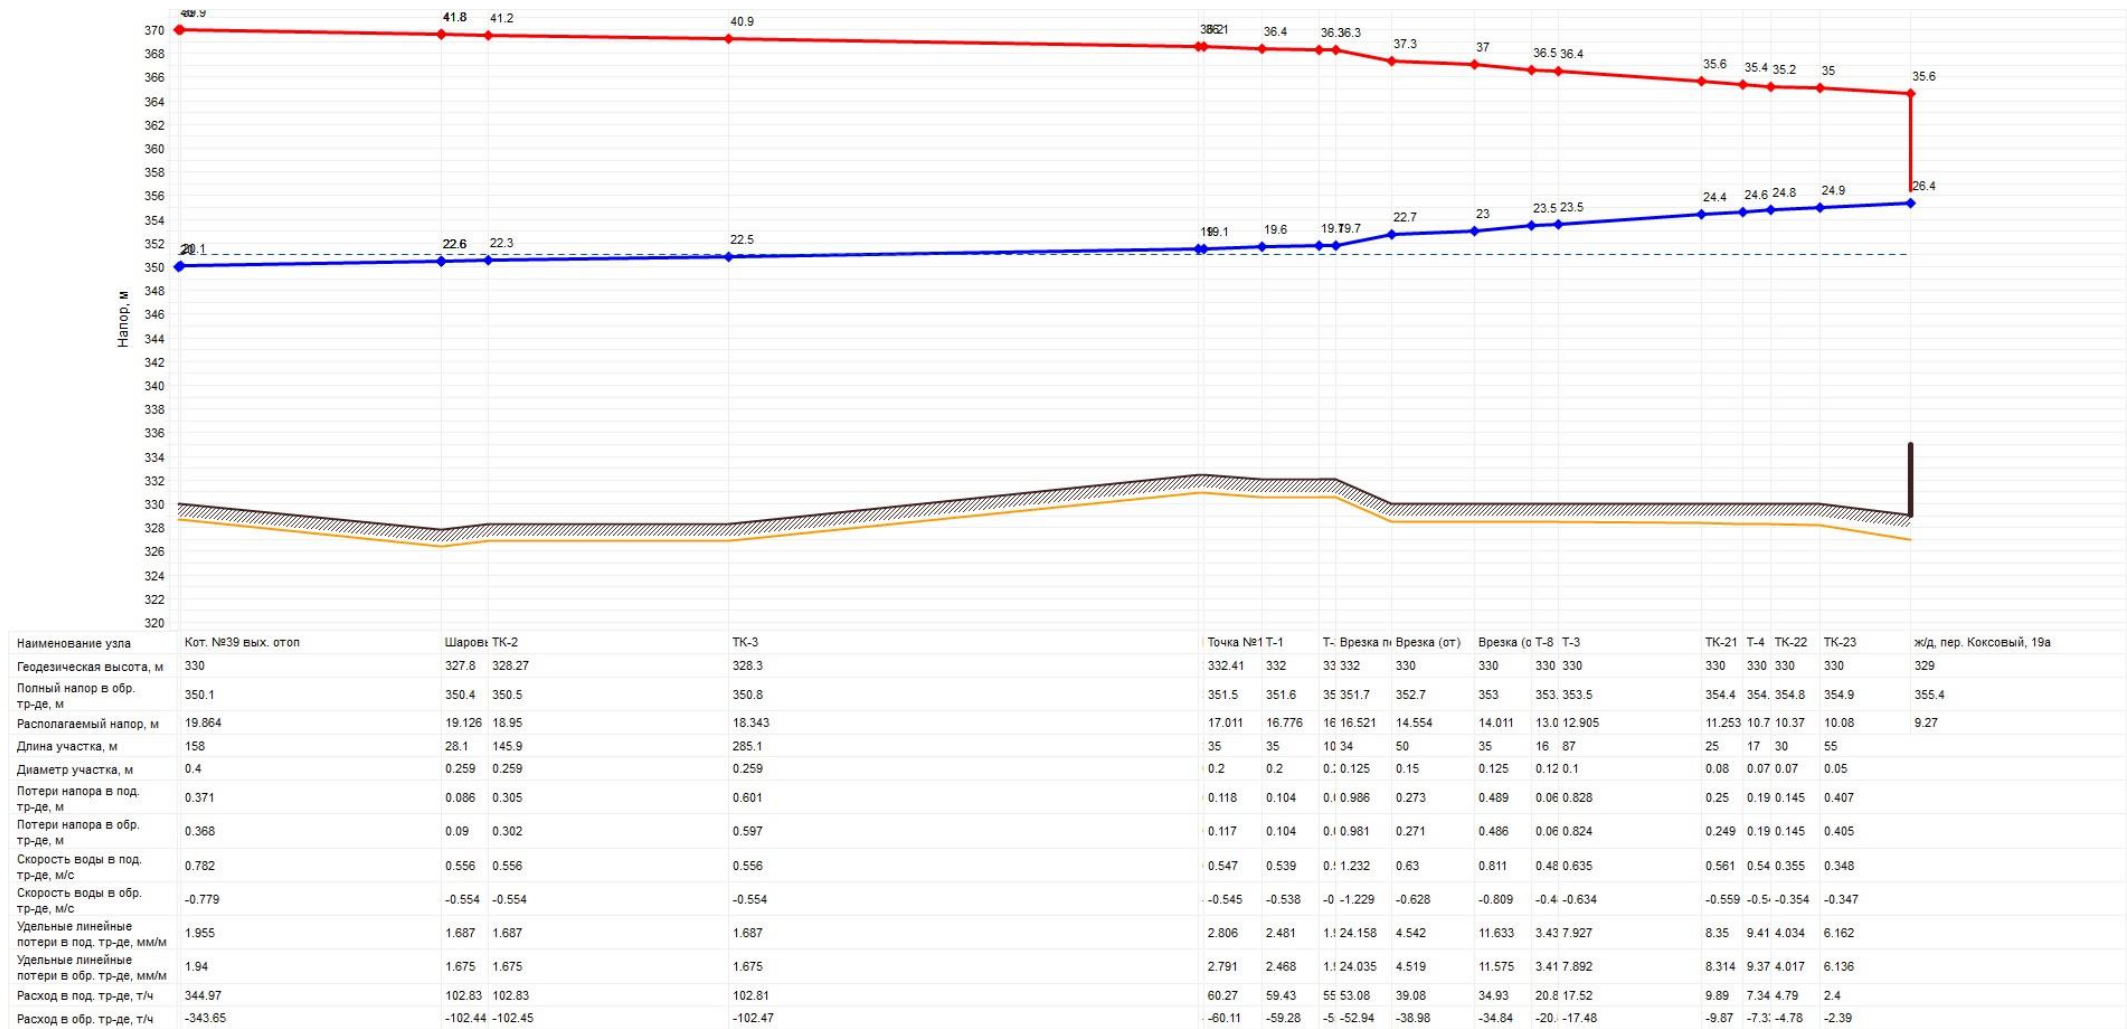


Рис. 14. Пьезометрический график участка от котельной №39 до сетей котельной №38

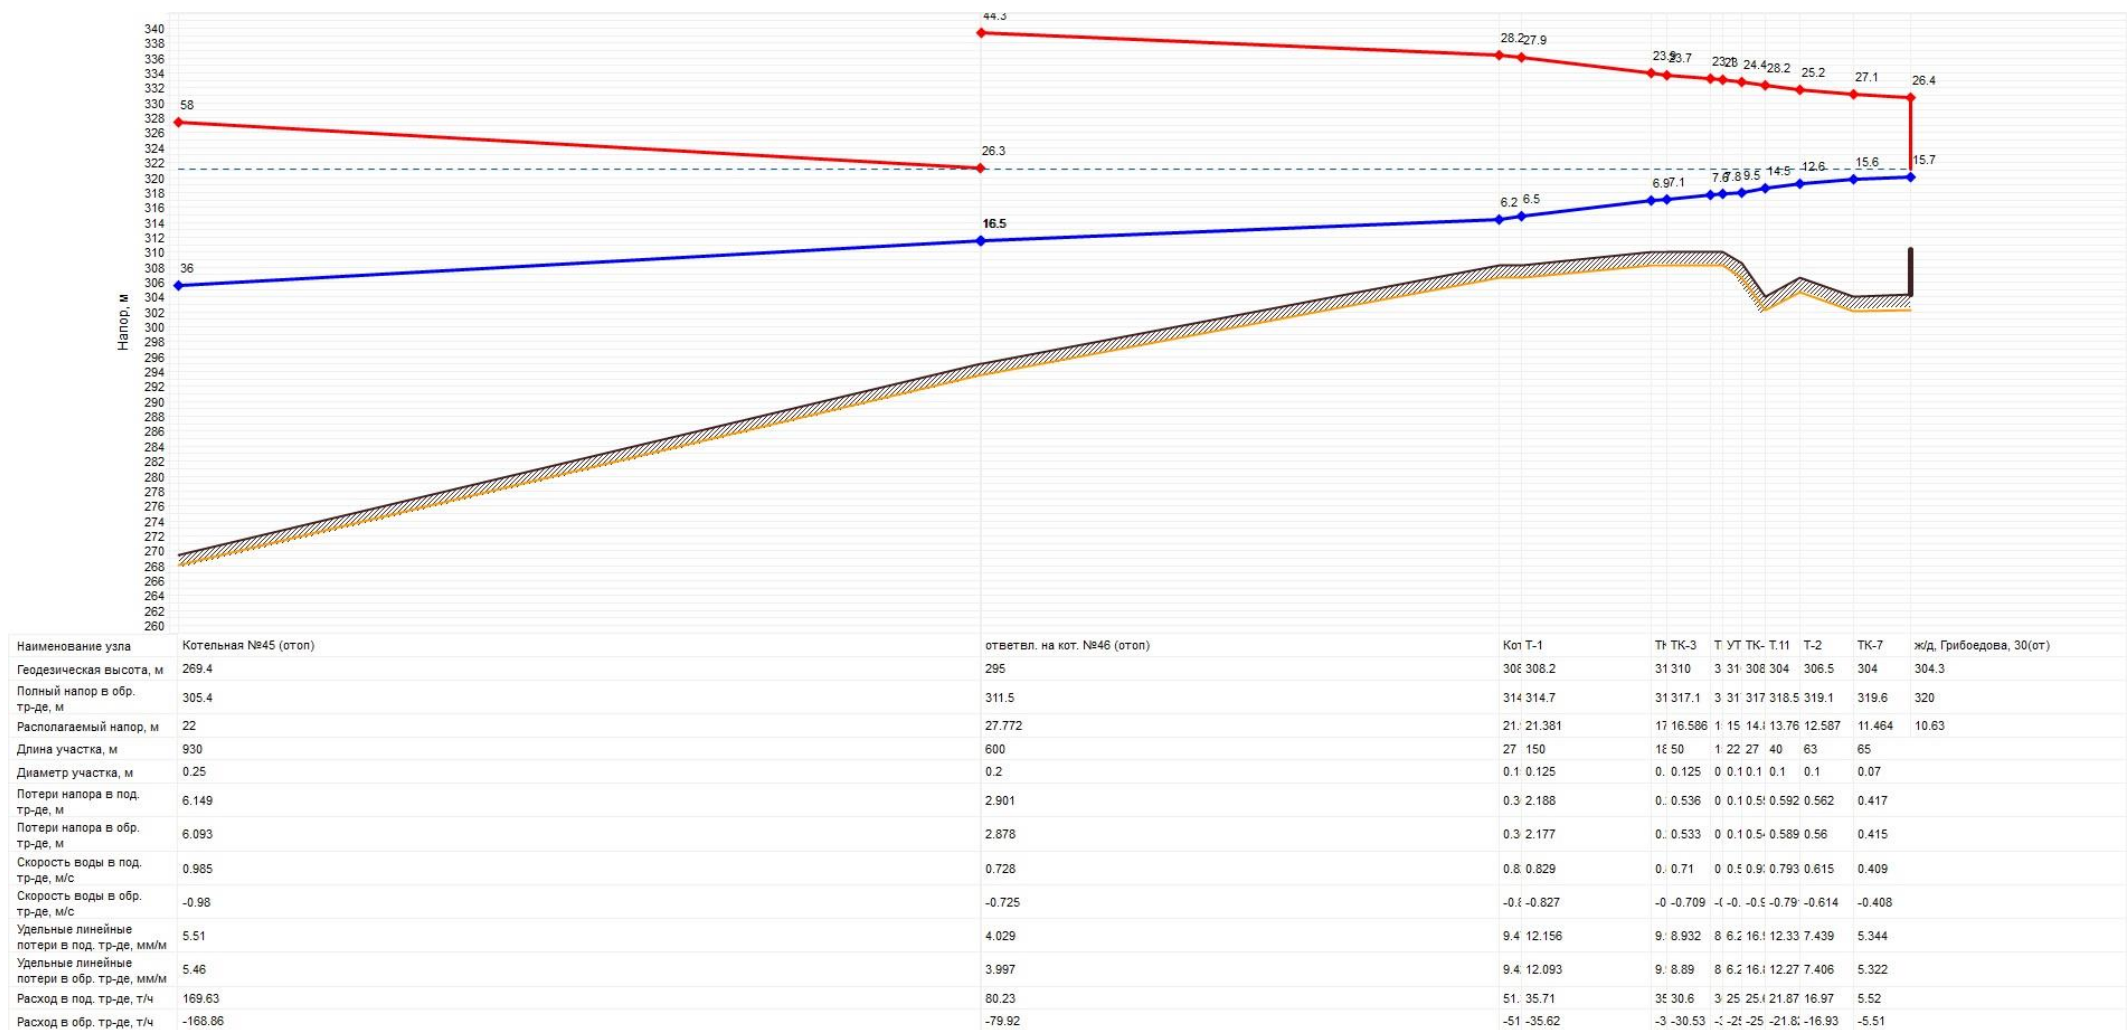


Рис. 16. Пьезометрический график участка от котельной №45 до сетей котельных №44, 46

3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

3.1. Выводы о резервах (дефицитах) тепловой мощности источников теплоснабжения.

Как следует из представленных данных, в 2021 году дефицит тепловой мощности наблюдается на 9 котельных и суммарно составляет 15,9 Гкал/ч. Наибольшая величина дефицита тепловой мощности приходится на котельные №5, 66 ООО «ТЭР» (7,275 Гкал/ч).

Количество источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности уменьшится к 2031 году до 4 котельных и составит 1,891 Гкал/ч.

Сведения о резервах (дефицитах) тепловой мощности существующих и перспективных источников теплоснабжения с учетом внедрения всех предложенных мероприятий приведены в таблице 2.

Таблица 2. Резервы (дефициты) тепловой мощности котельных, после внедрения мероприятий

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ЕТО №001 - ООО "ТЭР"												
Котельная №5, 66 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	103,500	113,500	123,500	123,500	123,500	123,500	123,500	138,000	138,000	138,000	138,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	87,300	97,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	121,800	121,800	121,800	121,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
Ограничения	Гкал/ч	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
Собственные нужды источника	Гкал/ч	2,211	2,211	2,249	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266	2,266
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	85,089	95,089	105,051	105,034	105,034	105,034	105,034	119,534	119,534	119,534	119,534
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	23,492	23,492	23,894	24,076	24,076	24,076	24,076	24,076	24,076	24,076	24,076
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	21,172	21,172	21,534	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698	21,698
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	2,321	2,321	2,361	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379	2,379
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	68,872	68,872	70,048	70,582	70,582	70,582	70,582	70,582	70,582	70,582	70,582
Отопление	Гкал/ч	63,620	63,620	64,595	65,081	65,081	65,081	65,081	65,081	65,081	65,081	65,081
Вентиляция	Гкал/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	5,130	5,130	5,331	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379	5,379
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-7,275	2,725	11,109	10,377	10,377	10,377	10,377	24,877	24,877	24,877	24,877
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-19,963	-9,963	-1,472	-2,151	-2,151	-2,151	-2,151	12,349	12,349	12,349	12,349
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	65,389	75,389	85,351	85,334	85,334	85,334	85,334	99,834	99,834	99,834	99,834
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	85,353	85,353	86,823	87,485	87,485	87,485	87,485	87,485	87,485	87,485	87,485
Котельная №6 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500	283,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	274,100	274,100	274,100	274,100	277,200	277,200	277,200	277,200	277,200	277,200	277,200
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Ограничения	Гкал/ч	9,400	9,400	9,400	9,400	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
Собственные нужды источника	Гкал/ч	5,596	5,599	5,603	5,640	5,853	5,956	6,039	6,158	6,264	6,373	6,572
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	268,504	268,501	268,497	268,460	271,347	271,244	271,161	271,042	270,936	270,827	270,628
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	51,720	51,741	51,782	52,125	54,096	55,041	55,815	56,910	57,893	58,899	60,737
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	42,597	42,614	42,648	42,930	44,553	45,332	45,969	46,871	47,680	48,509	50,023
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	9,123	9,127	9,134	9,195	9,542	9,709	9,846	10,039	10,212	10,390	10,714
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	165,082	165,148	165,279	166,375	172,664	175,683	178,152	181,648	184,783	187,996	193,862
Отопление	Гкал/ч	148,040	148,106	148,163	148,877	152,647	155,013	157,101	160,060	162,552	165,280	168,713
Вентиляция	Гкал/ч	4,750	4,750	4,803	4,803	6,622	6,814	6,814	6,814	6,926	6,926	8,771
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	12,292	12,292	12,313	12,695	13,396	13,856	14,237	14,774	15,305	15,790	16,378
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	51,702	51,612	51,436	49,959	44,587	40,520	37,194	32,484	28,260	23,931	16,029
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-31,492	-31,573	-31,738	-33,136	-37,894	-41,679	-44,775	-49,159	-53,097	-57,126	-64,448
Располагаемая тепловая мощность нетто (с	Гкал/ч	168,504	168,501	168,497	168,460	171,347	171,244	171,161	171,042	170,936	170,827	170,628

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла												
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	199,995	200,075	200,235	201,596	209,240	212,923	215,936	220,202	224,033	227,953	235,076
Котельная №48 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	24,400	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	20,800	28,000	28,000	28,000	28,000	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
Ограничения	Гкал/ч	3,600	2,600	2,600	2,600	2,600	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,401	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	20,399	27,398	27,398	27,398	27,398	28,798	28,798	28,798	28,798	28,798	28,798
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	3,566	5,349	5,349	5,349	5,349	5,349	5,349	5,349	5,349	5,349	5,349
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	3,394	5,091	5,091	5,091	5,091	5,091	5,091	5,091	5,091	5,091	5,091
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,172	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	12,700	19,049	19,049	19,049	19,049	19,049	19,049	19,049	19,049	19,049	19,049
Отопление	Гкал/ч	11,930	17,789	17,789	17,789	17,789	17,789	17,789	17,789	17,789	17,789	17,789
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,770	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	4,133	3,000	3,000	3,000	3,000	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,355	-0,843	-0,843	-0,843	-0,843	0,557	0,557	0,557	0,557	0,557	0,557
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	14,599	21,598	21,598	21,598	21,598	22,998	22,998	22,998	22,998	22,998	22,998
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	14,954	22,441	22,441	22,441	22,441	22,441	22,441	22,441	22,441	22,441	22,441
Котельная №49 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	17,900	19,190	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770	21,770
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	17,200	18,540	21,720	21,720	21,720	21,720	21,720	21,720	21,720	21,720	21,720
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
Ограничения	Гкал/ч	0,700	0,650	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,267	0,507	0,520	0,541	0,541	0,541	0,541	0,541	0,541	0,541	0,541
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	16,933	18,033	21,200	21,179	21,179	21,179	21,179	21,179	21,179	21,179	21,179
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,705	5,139	5,276	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485	5,485
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,542	4,831	4,959	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156	5,156
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,162	0,309	0,317	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329	0,329
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	8,410	15,980	16,406	17,056	17,056	17,056	17,056	17,056	17,056	17,056	17,056
Отопление	Гкал/ч	7,880	14,870	15,258	15,788	15,788	15,788	15,788	15,788	15,788	15,788	15,788
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,530	1,110	1,148	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267	1,267
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	5,819	-3,086	-0,482	-1,361	-1,361	-1,361	-1,361	-1,361	-1,361	-1,361	-1,361

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ру)												
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	3,586	-4,550	-1,904	-2,725	-2,725	-2,725	-2,725	-2,725	-2,725	-2,725	-2,725
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	13,833	14,933	18,100	18,079	18,079	18,079	18,079	18,079	18,079	18,079	18,079
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	10,248	19,483	20,004	20,804	20,804	20,804	20,804	20,804	20,804	20,804	20,804
Котельная №51 ООО "ТЭР"			Ликвидация в 2021 г., с переключением нагрузки на котельную №49									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7,800										
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	7,800										
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700										
Ограничения	Гкал/ч	0										
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,219										
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	7,581										
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,677										
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,624										
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,052										
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	7,570										
Отопление	Гкал/ч	6,990										
Вентиляция	Гкал/ч	0										
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,580										
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-0,665										
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,596										
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,881										
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,478										
Котельная №52 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952	6,952
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394	5,394

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Отопление	Гкал/ч	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880
Вентиляция	Гкал/ч	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575	5,575
Котельная №59 ООО "ТЭР"												
Ликвидация в 2021 г., с переключением нагрузки на котельную №48												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,900										
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	5,700										
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,000										
Ограничения	Гкал/ч	1,200										
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,241										
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,459										
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,356										
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,245										
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,111										
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	6,310										
Отопление	Гкал/ч	5,820										
Вентиляция	Гкал/ч	0										
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,490										
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-2,206										
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-3,566										
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,459										
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,026										
Котельная №62 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,014	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,986	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,103	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,099	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,400	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710
Отопление	Гкал/ч	0,400	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,483	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,027	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339	-0,339
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,486	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,459	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815	0,815
Котельная №71 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737	2,737
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
Отопление	Гкал/ч	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379	-0,379
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037	2,037
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416	2,416
Котельная №76 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	29,600	29,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ограничения	Гкал/ч	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0,400	0,400
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	27,867	29,067	29,067
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622	4,622
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563	22,563
Отопление	Гкал/ч	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553	21,553
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	0,682	1,882	1,882
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-6,947	-5,747	-5,747
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	17,867	19,067	19,067
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814	24,814
Котельная №79 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126	2,126
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045
Отопление	Гкал/ч	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476	1,476
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966	0,966
Котельная №104 ООО "ТЭР"												

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
Ограничения	Гкал/ч	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,278	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	16,322	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321	16,321
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,255	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260	2,260
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,150	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155	2,155
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,105	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	13,930	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962	13,962
Отопление	Гкал/ч	13,140	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172	13,172
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,137	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-4,218	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252	-4,252
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	10,522	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521	10,521
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	14,740	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774	14,774
Котельная №105 ООО "ТЭР"			Ликвидация в 2021 г., с переключением нагрузки на котельную №62									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,460										
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,460										
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,230										
Ограничения	Гкал/ч	0										
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,008										
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,452										
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,001										
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,001										
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,00004										
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,310										
Отопление	Гкал/ч	0,310										
Вентиляция	Гкал/ч	0										
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0										
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,141										
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,055										
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,222										
Минимально допустимое значение тепловой	Гкал/ч	0,277										

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла												
Котельная №114 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Ограничения	Гкал/ч	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	34,060	34,060	34,060	34,060	34,060	33,964	33,964	33,964	33,964	33,964	33,964
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,503	1,503	1,503	1,503	1,503	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834	1,834
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	11,164	11,164	11,164	11,164	11,164	14,334	14,334	14,334	14,334	14,334	14,334
Отопление	Гкал/ч	10,520	10,520	10,520	10,520	10,520	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,644	0,644	0,644	0,644	0,644	0,834	0,834	0,834	0,834	0,834	0,834
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	21,394	21,394	21,394	21,394	21,394	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	4,685	4,685	4,685	4,685	4,685	4,685
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	19,560	19,560	19,560	19,560	19,560	19,464	19,464	19,464	19,464	19,464	19,464
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	11,510	11,510	11,510	11,510	11,510	14,779	14,779	14,779	14,779	14,779	14,779
Котельная №20 ООО "ТЭР"							Ликвидация в 2025 г., с переключением нагрузки на котельную №114					
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250						
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250						
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700						
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0						
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093						
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,157	5,157	5,157	5,157	5,157						
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624						
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608						
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016						
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	3,170	3,170	3,170	3,170	3,170						
Отопление	Гкал/ч	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980						
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0						
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190						
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,364	1,364	1,364	1,364	1,364						
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992						

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,457	4,457	4,457	4,457	4,457						
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466						
Котельная №22 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423	8,423
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065	1,065
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070	6,070
Отопление	Гкал/ч	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288	1,288
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121	0,121
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623	6,623
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503	6,503
Котельная №23 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299	9,299
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,578	1,578	1,578	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584	1,584
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,447	1,447	1,447	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	6,640	6,640	6,640	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665	6,665
Отопление	Гкал/ч	6,220	6,220	6,220	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228	6,228
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,420	0,420	0,420	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437	0,437

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,081	1,081	1,081	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,385	-0,385	-0,385	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416	-0,416
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149	7,149
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,534	7,534	7,534	7,564	7,564	7,564	7,564	7,564	7,564	7,564	7,564
Котельная №25 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	15,100	15,100	15,100	16,050	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	15,100	15,100	15,100	16,050	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251	0,251
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	14,849	14,849	14,849	15,799	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749	16,749
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096	2,096
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320	11,320
Отопление	Гкал/ч	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,432	1,432	1,432	2,382	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332	3,332
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,069	-0,069	-0,069	0,881	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831	1,831
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	12,149	12,149	12,149	13,099	14,049	14,049	14,049	14,049	14,049	14,049	14,049
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217	12,217
Котельная №28 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675	0,675
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646	0,646
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
Отопление	Гкал/ч	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174	0,174
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292	-0,292
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652	2,652
Котельная №29 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	10,750	12,400	12,400	12,400	12,400
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	10,750	12,400	12,400	12,400	12,400
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	7,654	10,604	12,254	12,254	12,254	12,254
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109	2,109
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170
Отопление	Гкал/ч	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	-2,626	0,324	1,974	1,974	1,974	1,974
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	-2,423	0,527	2,177	2,177	2,177	2,177
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	7,004	9,954	11,604	11,604	11,604	11,604
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427	9,427
Котельная №31 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	27,160	27,160	27,160	27,160	27,160
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	27,160	27,160	27,160	27,160	27,160
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,408	0,408	0,425	0,425	0,425	0,425	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	21,592	21,592	21,575	21,575	21,575	21,575	26,585	26,585	26,585	26,585	26,585

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,607	2,607	2,718	2,718	2,718	2,718	3,671	3,671	3,671	3,671	3,671
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,501	2,501	2,608	2,608	2,608	2,608	3,522	3,522	3,522	3,522	3,522
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,106	0,106	0,110	0,110	0,110	0,110	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	12,790	12,790	13,336	13,336	13,336	13,336	18,015	18,015	18,015	18,015	18,015
Отопление	Гкал/ч	11,770	11,770	11,960	11,960	11,960	11,960	16,373	16,373	16,373	16,373	16,373
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	1,020	1,020	1,086	1,086	1,086	1,086	1,352	1,352	1,352	1,352	1,352
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	6,195	6,195	5,521	5,521	5,521	5,521	4,899	4,899	4,899	4,899	4,899
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	4,390	4,390	3,768	3,768	3,768	3,768	3,632	3,632	3,632	3,632	3,632
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	18,492	18,492	18,475	18,475	18,475	18,475	23,485	23,485	23,485	23,485	23,485
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	14,102	14,102	14,706	14,706	14,706	14,706	19,853	19,853	19,853	19,853	19,853
Котельная №32 ООО "ТЭР"								Ликвидация в 2026 г., с переключением нагрузки на котельную №31				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900					
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900					
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650					
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0					
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,123	0,126	0,126	0,126	0,126	0,126					
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	3,777	3,774	3,774	3,774	3,774	3,774					
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,120	1,151	1,151	1,151	1,151	1,151					
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,069	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100					
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,050	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052					
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	4,550	4,679	4,679	4,679	4,679	4,679					
Отопление	Гкал/ч	4,360	4,413	4,413	4,413	4,413	4,413					
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0					
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,190	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266					
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-1,893	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056	-2,056					
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-2,063	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221	-2,221					
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,127	3,124	3,124	3,124	3,124	3,124					
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,190	5,345	5,345	5,345	5,345	5,345					
Котельная №38 ООО "ТЭР"								Ликвидация в 2022 г., с переключением нагрузки на котельную №39				
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,500	5,500									
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	5,500	5,500									
Располагаемая тепловая мощность самого мощ-	Гкал/ч	0,800	0,800									

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ного котла												
Ограничения	Гкал/ч	0	0									
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,088	0,088									
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,412	5,412									
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,701	0,701									
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,679	0,679									
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,022	0,022									
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,850	2,850									
Отопление	Гкал/ч	2,730	2,730									
Вентиляция	Гкал/ч	0	0									
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,120	0,120									
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,861	1,861									
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,362	1,362									
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,612	4,612									
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,251	3,251									
Котельная №39 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,411	0,411	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	21,289	21,289	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	2,718	2,719	3,305	3,305	3,305	3,305	3,305	3,305	3,305	3,305	3,305
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	2,490	2,490	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027	3,027
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,228	0,228	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	14,120	14,123	17,166	17,166	17,166	17,166	17,166	17,166	17,166	17,166	17,166
Отопление	Гкал/ч	13,310	13,313	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219	16,219
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,810	0,810	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947	0,947
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	4,451	4,447	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730	0,730
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,815	2,811	-0,586	-0,586	-0,586	-0,586	-0,586	-0,586	-0,586	-0,586	-0,586
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	18,189	18,189	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	15,374	15,378	18,687	18,687	18,687	18,687	18,687	18,687	18,687	18,687	18,687

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Котельная №42 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913	0,913
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820
Отопление	Гкал/ч	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520	4,520
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	-0,311	-0,311	-0,311	-0,311	-0,311	-0,311
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	-0,514	-0,514	-0,514	-0,514	-0,514	-0,514
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273	5,273
Котельная №43 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	10,680	10,680	10,680
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	10,680	10,680	10,680
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	6,305	10,485	10,485	10,485
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438	1,438
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567	5,567
Отопление	Гкал/ч	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454	5,454
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	-0,700	3,480	3,480	3,480
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	-0,750	3,430	3,430	3,430
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	5,655	9,835	9,835	9,835

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405	6,405
Котельная №44 ООО "ТЭР"						Ликвидация в 2024 г., с переключением нагрузки на котельную №45						
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,550	4,550	4,550	4,550							
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,550	4,550	4,550	4,550							
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650							
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0							
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,098	0,098	0,098	0,098							
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,452	4,452	4,452	4,452							
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,765	1,765	1,765	1,765							
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,729	1,729	1,729	1,729							
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,037	0,037	0,037	0,037							
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	3,110	3,110	3,110	3,110							
Отопление	Гкал/ч	2,940	2,940	2,940	2,940							
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0							
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,170	0,170	0,170	0,170							
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-0,423	-0,423	-0,423	-0,423							
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,749	-0,749	-0,749	-0,749							
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,802	3,802	3,802	3,802							
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,552	4,552	4,552	4,552							
Котельная №45 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	6,500	6,500	6,500	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	6,500	6,500	6,500	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,126	0,126	0,126	0,225	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343	0,343
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	6,374	6,374	6,374	12,175	12,057	12,057	12,057	12,057	12,057	12,057	12,057
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,726	0,726	0,726	1,299	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981	1,981
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,694	0,694	0,694	1,242	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894	1,894
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,032	0,032	0,032	0,057	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	3,310	3,310	3,310	5,920	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030	9,030
Отопление	Гкал/ч	3,040	3,040	3,040	5,550	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490	8,490
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,270	0,270	0,270	0,370	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,338	2,338	2,338	4,956	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	2,022	2,022	2,022	4,917	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	5,724	5,724	5,724	11,525	11,407	11,407	11,407	11,407	11,407	11,407	11,407
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,702	3,702	3,702	6,608	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077	10,077
Котельная №46 ООО "ТЭР"					Ликвидация в 2023 г., с переключением нагрузки на котельную №45							
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,900	4,900	4,900								
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,900	4,900	4,900								
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700								
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0								
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,098	0,098	0,098								
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,802	4,802	4,802								
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,645	0,645	0,645								
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,620	0,620	0,620								
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,025	0,025	0,025								
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,610	2,610	2,610								
Отопление	Гкал/ч	2,510	2,510	2,510								
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0								
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,100	0,100	0,100								
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,547	1,547	1,547								
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,123	1,123	1,123								
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	4,102	4,102	4,102								
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,979	2,979	2,979								
Котельная №94 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	6,200	6,200	6,200	6,200
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	6,200	6,200	6,200	6,200
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	3,734	6,134	6,134	6,134	6,134
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
Отопление	Гкал/ч	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	0,687	3,087	3,087	3,087	3,087
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	2,674	2,674	2,674	2,674
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	3,034	5,434	5,434	5,434	5,434
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760
Котельная №96 ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,200	1,200	1,200	1,200	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,135	1,135	1,135	1,135	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335	1,335
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
Отопление	Гкал/ч	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,465	0,465	0,465	0,465	0,665	0,665	0,665	0,665	0,665	0,665	0,665
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,075	-0,075	-0,075	-0,075	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,535	0,535	0,535	0,535	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609	0,609
Итого по ООО "ТЭР"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	682,070	684,400	691,480	693,430	690,030	684,250	688,460	707,010	711,190	711,190	711,190
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	642,170	646,750	654,430	656,380	656,080	651,700	655,910	674,460	678,640	679,840	679,840
Ограничения	Гкал/ч	39,900	37,650	37,050	37,050	33,950	32,550	32,550	32,550	32,550	31,350	31,350
Собственные нужды источника	Гкал/ч	13,395	13,386	13,460	13,536	13,770	13,876	13,983	14,101	14,208	14,317	14,515
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	628,775	633,364	640,970	642,844	642,310	637,824	641,927	660,359	664,432	665,523	665,325
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	114,352	116,674	117,250	117,918	118,805	119,554	120,130	121,225	122,207	123,214	125,052
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	100,671	102,915	103,404	103,980	104,527	105,103	105,556	106,458	107,267	108,096	109,609
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	13,683	13,760	13,847	13,939	14,280	14,452	14,575	14,768	14,942	15,119	15,443
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	420,677	420,946	423,418	425,723	432,012	435,031	437,499	440,995	444,131	447,344	453,210
Отопление	Гкал/ч	387,839	388,033	389,819	391,557	395,326	397,692	399,781	402,739	405,232	407,960	411,393

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Вентиляция	Гкал/ч	5,096	5,096	5,439	5,439	7,258	7,450	7,450	7,450	7,562	7,562	9,407
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	27,742	27,818	28,161	28,727	29,428	29,888	30,269	30,806	31,337	31,823	32,410
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	93,745	95,744	100,302	99,203	91,493	83,239	84,298	98,138	98,094	94,965	87,063
ЕТО №002 - МУП "ГТХ"												
Котельная №1 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,720	2,720
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,720	2,720
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,663	2,663
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216	0,216
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
Отопление	Гкал/ч	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666	1,666
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,736	0,736
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,269	0,269
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	2,013	2,013
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743	1,743
Котельная №3 МУП "ГТХ"			Ликвидация котельной в 2021 г.									
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,600										
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,600										
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650										
Ограничения	Гкал/ч	0										
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,002										
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,598										
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,064										
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,062										
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,002										
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,194										
Отопление	Гкал/ч	0,194										
Вентиляция	Гкал/ч	0										
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0										
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,339										
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой	Гкал/ч	1,711										

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
мощности												
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,948										
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,237										
Котельная №9 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	1,820	1,820	1,820	1,900	1,900	1,900	1,900
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	1,820	1,820	1,820	1,900	1,900	1,900	1,900
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,571	2,571	2,571	2,571	1,791	1,791	1,791	1,871	1,871	1,871	1,871
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681
Отопление	Гкал/ч	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651	1,651
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,701	0,701	0,701	0,701	-0,079	-0,079	-0,079	0,001	0,001	0,001	0,001
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,417	-0,417	-0,417	-0,417	-1,197	-1,197	-1,197	-1,117	-1,117	-1,117	-1,117
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,271	1,271	1,271	1,271	0,491	0,491	0,491	0,571	0,571	0,571	0,571
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688	1,688
Котельная №14 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,070
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,070
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	2,028
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127
Отопление	Гкал/ч	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,691
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	0,162
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,378
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216	1,216
Котельная №15 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,640	2,640	2,640	2,640
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,640	2,640	2,640	2,640
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,558	2,598	2,598	2,598	2,598
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456	0,456
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
Отопление	Гкал/ч	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809	1,809
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,213	0,253	0,253	0,253	0,253
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,238	-0,198	-0,198	-0,198	-0,198
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,908	1,948	1,948	1,948	1,948
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145	2,145
Котельная №17 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,630	4,630	4,670	4,670	4,670	4,670
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,630	4,630	4,670	4,670	4,670	4,670
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,487	4,487	4,487	4,487	4,487	4,567	4,567	4,607	4,607	4,607	4,607
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261
Тепловые потери в сетях с затратами теплоно-	Гкал/ч	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
сителя												
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111
Отопление	Гкал/ч	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025	2,025
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,107	2,107	2,107	2,107	2,107	2,187	2,187	2,227	2,227	2,227	2,227
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,760	1,760	1,800	1,800	1,800	1,800
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,837	3,837	3,837	3,837	3,837	3,917	3,917	3,957	3,957	3,957	3,957
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157	2,157
Котельная №18 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,170	1,170	1,170	1,170
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,170	1,170	1,170	1,170
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,161	1,161	1,161	1,161
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
Отопление	Гкал/ч	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,910	0,780	0,780	0,780	0,780
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,159	0,159	0,159	0,159
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,511	0,511	0,511	0,511
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353
Котельная №20 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,979	0,979	0,979	0,979	0,979	0,979
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
Отопление	Гкал/ч	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,469	0,469	0,469	0,469	0,469	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519	0,519
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509	0,509
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Котельная №24 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,950	1,950	1,950	1,950	1,690	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,950	1,950	1,950	1,950	1,690	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,918	1,918	1,918	1,918	1,658	1,528	1,528	1,528	1,528	1,528	1,528
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895	0,895
Отопление	Гкал/ч	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884	0,884
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,951	0,951	0,951	0,951	0,691	0,561	0,561	0,561	0,561	0,561	0,561
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,398	0,398	0,398	0,398	0,138	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,268	1,268	1,268	1,268	1,008	0,878	0,878	0,878	0,878	0,878	0,878
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869
Котельная №26 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,020	1,020
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,020	1,020

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	0,987	1,007	1,007
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
Отопление	Гкал/ч	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,838	0,838
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,356	0,356
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,507	0,507
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
Котельная №30а МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Отопление	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного	Гкал/ч	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
котла												
Котельная №34 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,070	2,070	2,070
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,070	2,070	2,070
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	1,913	2,033	2,033	2,033
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185	0,185
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217	1,217
Отопление	Гкал/ч	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,511	0,631	0,631	0,631
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	0,112	0,112	0,112
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,263	1,383	1,383	1,383
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271
Котельная №35 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468
Отопление	Гкал/ч	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112	-0,112
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290	-0,290
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного	Гкал/ч	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
котла												
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508
Котельная №47 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	3,580	3,580	3,580	3,240	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	3,580	3,580	3,580	3,240	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107	0,107
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	3,473	3,473	3,473	3,133	3,323	3,323	3,323	3,323	3,323	3,323	3,323
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101
Отопление	Гкал/ч	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061	1,061
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,172	2,172	2,172	1,832	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022	2,022
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,599	1,599	1,599	1,259	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,783	2,783	2,783	2,443	2,633	2,633	2,633	2,633	2,633	2,633	2,633
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184
Котельная №50 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,032	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	2,038	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,139	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,134	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,590	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965
Отопление	Гкал/ч	1,529	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694	1,694
Вентиляция	Гкал/ч	0	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,062	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,308	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107	-0,107
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой	Гкал/ч	-0,214	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594	-0,594

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
мощности												
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,348	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,562	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934	1,934
Котельная №53 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,019	0,019	0,019	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,281	4,281	4,281	4,279	4,279	4,279	4,279	4,279	4,279	4,279	4,279
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,128	0,128	0,128	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144	0,144
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,121	0,121	0,121	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,006	0,006	0,006	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,271	2,271	2,271	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556	2,556
Отопление	Гкал/ч	2,158	2,158	2,158	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405	2,405
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,113	0,113	0,113	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,883	1,883	1,883	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579	1,579
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,029	-0,029	-0,029	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306	-0,306
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,131	2,131	2,131	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129	2,129
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,161	2,161	2,161	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435	2,435
Котельная №55 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,990	0,990	0,990	0,990
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,990	0,990	0,990	0,990
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,929	0,979	0,979	0,979	0,979
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441
Отопление	Гкал/ч	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,465	0,515	0,515	0,515	0,515
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,093	0,093	0,093	0,093
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,459	0,509	0,509	0,509	0,509
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
Котельная №56 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,794	1,794	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374	1,374
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
Отопление	Гкал/ч	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599	0,599
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,105	1,105	0,685	0,685	0,685	0,685	0,685	0,685	0,685	0,685	0,685
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,271	0,271	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149	-0,149
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,894	0,894	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623
Котельная №61 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989	0,989
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Тепловые потери в сетях с затратами теплоно-	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
сителя												
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505
Отопление	Гкал/ч	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505	0,505
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503
Котельная №63 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,520
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,520
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,491	0,511
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
Отопление	Гкал/ч	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,307
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,191	-0,171
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	-0,009	0,011
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182	0,182
Котельная №64 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,759	1,759	1,759	1,759	1,759	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355	0,355
Отопление	Гкал/ч	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,363	1,363	1,363	1,363	1,363	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,752	0,752	0,752	0,752	0,752	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379	1,379
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357
Котельная №65 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,542	1,542	1,542
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,542	1,542	1,542
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,635	1,527	1,527	1,527
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127
Отопление	Гкал/ч	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,381	1,381	1,381
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,852	0,744	0,744	0,744
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,877	0,877	0,877
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
Котельная №65а МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272	0,272

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267	0,267
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
Отопление	Гкал/ч	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
Котельная №66 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,400	0,400	0,400	0,400	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,400	0,400	0,400	0,400	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742	0,742
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,390	0,390	0,390	0,390	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732	0,732
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
Отопление	Гкал/ч	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224	0,224
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,166	0,166	0,166	0,166	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508	0,508
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332	0,332
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,190	0,190	0,190	0,190	0,532	0,532	0,532	0,532	0,532	0,532	0,532
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного	Гкал/ч	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
котла												
Котельная №67 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	5,600	5,600	5,600	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	5,600	5,600	5,600	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	5,497	5,497	5,497	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897	5,897
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669	0,669
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268	2,268
Отопление	Гкал/ч	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138	0,138
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,561	2,561	2,561	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961	2,961
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	1,195	1,195	1,195	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	3,897	3,897	3,897	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297	4,297
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702	2,702
Котельная №72 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282	4,282
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609	1,609
Отопление	Гкал/ч	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591	1,591
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465	2,465
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного	Гкал/ч	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	2,132

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
котла												
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642
Котельная №89 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
Отопление	Гкал/ч	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339	0,339
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330	-0,330
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503
Котельная №93 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690	0,690
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521
Отопление	Гкал/ч	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой	Гкал/ч	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
мощности												
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678	0,678
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
Котельная №109 МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,820	0,820	0,820
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,820	0,820	0,820
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,816	0,816	0,816
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
Отопление	Гкал/ч	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191	0,191
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,624	0,624	0,624
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,345	0,345	0,345
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,296	0,516	0,516	0,516
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170
Итого по МУП "ГТХ"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	55,493	52,893	52,473	52,533	52,025	52,295	52,295	52,375	52,607	52,747	53,037
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	55,493	52,893	52,473	52,533	52,025	52,295	52,295	52,375	52,607	52,747	53,037
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,781	0,786	0,786	0,789	0,789	0,789	0,789	0,789	0,789	0,789	0,789
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	54,712	52,107	51,687	51,744	51,236	51,506	51,506	51,586	51,818	51,958	52,248
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	3,875	3,844	3,844	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860	3,860
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	3,713	3,682	3,682	3,698	3,698	3,698	3,698	3,698	3,698	3,698	3,698
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162	0,162
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	24,561	24,741	24,741	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027	25,027
Отопление	Гкал/ч	23,840	23,811	23,811	24,058	24,058	24,058	24,058	24,058	24,058	24,058	24,058
Вентиляция	Гкал/ч	0	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,721	0,775	0,775	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814
Резерв/дефицит тепловой мощности (по до-	Гкал/ч	26,276	23,521	23,101	22,857	22,349	22,619	22,619	22,699	22,931	23,071	23,361

Параметры	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
говору)												
Котельная ООО "ОФ "Прокопьевскуголь"												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540	22,540
Располагаемая тепловая мощность самого мощного котла	Гкал/ч	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660	5,660
Ограничения	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственные нужды источника	Гкал/ч	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367	22,367
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642	1,642
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
Подключенная нагрузка (договорная), в т. ч.:	Гкал/ч	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332	9,332
Отопление	Гкал/ч	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142	9,142
Вентиляция	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ГВС ср.ч.	Гкал/ч	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393	11,393
Аварийный резерв (+)/дефицит(-) тепловой мощности	Гкал/ч	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739	6,739
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды источника) при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707	16,707
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла	Гкал/ч	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969	9,969
Всего по городскому округу												
Установленная тепловая мощность	Гкал/ч	760,103	759,833	766,493	768,503	764,595	759,085	763,295	781,925	786,337	786,477	786,767
Располагаемая тепловая мощность	Гкал/ч	720,203	722,183	729,443	731,453	730,645	726,535	730,745	749,375	753,787	755,127	755,417
Ограничения	Гкал/ч	39,900	37,650	37,050	37,050	33,950	32,550	32,550	32,550	32,550	31,350	31,350
Собственные нужды источника	Гкал/ч	14,349	14,345	14,419	14,498	14,731	14,838	14,944	15,063	15,169	15,278	15,477
Тепловая мощность "нетто"	Гкал/ч	705,854	707,838	715,024	716,955	715,914	711,697	715,801	734,312	738,618	739,849	739,940
Тепловые потери в сетях	Гкал/ч	119,870	122,161	122,736	123,420	124,308	125,057	125,632	126,728	127,710	128,717	130,554
Тепловые потери в сетях через изоляцию	Гкал/ч	105,845	108,059	108,548	109,139	109,686	110,263	110,715	111,617	112,426	113,255	114,768
Тепловые потери в сетях с затратами теплоносителя	Гкал/ч	14,026	14,103	14,190	14,282	14,623	14,795	14,918	15,112	15,285	15,463	15,787
Тепловая нагрузка потребителей	Гкал/ч	454,570	455,019	457,492	460,082	466,371	469,389	471,858	475,354	478,490	481,703	487,569
Тепловая нагрузка на отопление		420,821	420,986	422,772	424,757	428,526	430,892	432,980	435,939	438,431	441,159	444,593
Тепловая нагрузка на вентиляцию	Гкал/ч	5,096	5,251	5,594	5,594	7,413	7,605	7,605	7,605	7,717	7,717	9,562
Тепловая нагрузка на ГВС	Гкал/ч	28,653	28,783	29,126	29,731	30,432	30,892	31,273	31,810	32,341	32,826	33,414
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договору)	Гкал/ч	132,506	131,750	135,889	134,545	126,328	118,344	119,403	133,323	133,511	130,522	122,910

Примечание: в расчет прироста тепловой нагрузки не вошли объекты перспективного строительства в Рудничном районе (микрорайон 13), которые будут подключены к системам теплоснабжения в 2032 и 2033 гг.:

- 9-ти эт. 108 кв. ж/д, 2 шт. (2 очередь);
- 9-ти эт. 45 кв. ж/д, 2 шт. (2 очередь);

- детский сад с бассейном на 140 мест (2 очередь);
- спортивно-оздоровительный комплекс на 150 мест (2 очередь);
- в связи с закрытием котельной №59 ООО «ТЭР» в 2021 г., подключение перспективной нагрузки объекта Нежилое помещение по ул. Советов, 8а (ТУ) в 2022 г. планируется к котельной №48 ООО «ТЭР».

3.2. Выводы о резервах (дефицитах) пропускной способности магистральных сетей.

По существующему состоянию имеется резерв пропускной способности магистральных тепловых сетей всех основных источников городского округа кроме котельной №6. Пропускной способности тепломагистрали 2Ду800 мм от котельной №6 недостаточно для подключения всей запланированной к подключению к этой котельной тепловой нагрузки (мкр. 11, 13, 16).

Выполнение мероприятий по реконструкции тепловых сетей и объектов на них с целью подключения перспективных нагрузок до 2031 года, а также регулировка (наладка) тепловых сетей основных котельных ООО "ТЭР", позволит обеспечить подключение новых потребителей на весь расчетный период Схемы теплоснабжения.

Мероприятия, направленные на поддержание резервов пропускной способности магистральных сетей, подробно представлены в документе "Схема теплоснабжения г. Прокопьевск до 2031 г. Актуализация на 2022 г. Обосновывающие материалы. Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей".